
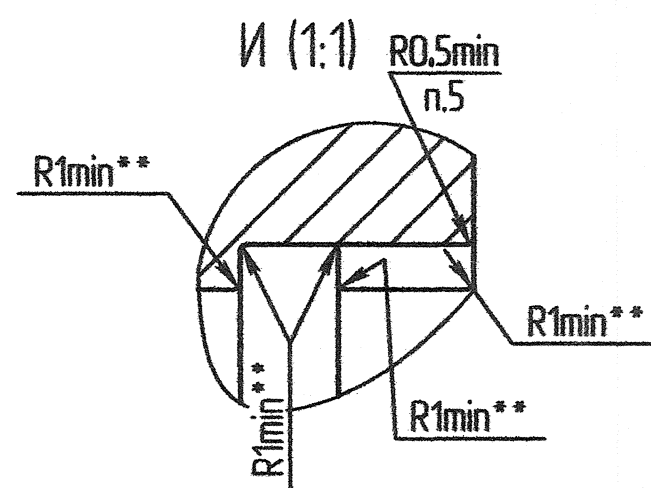
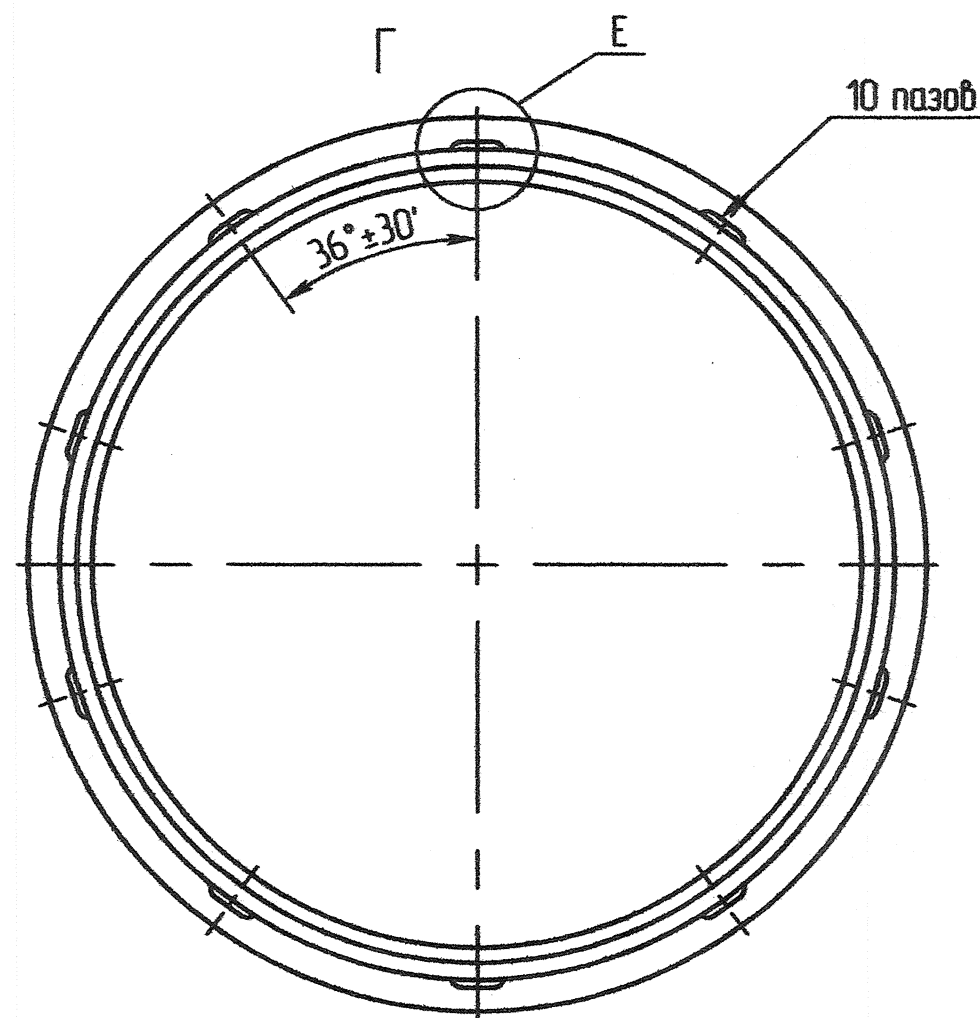
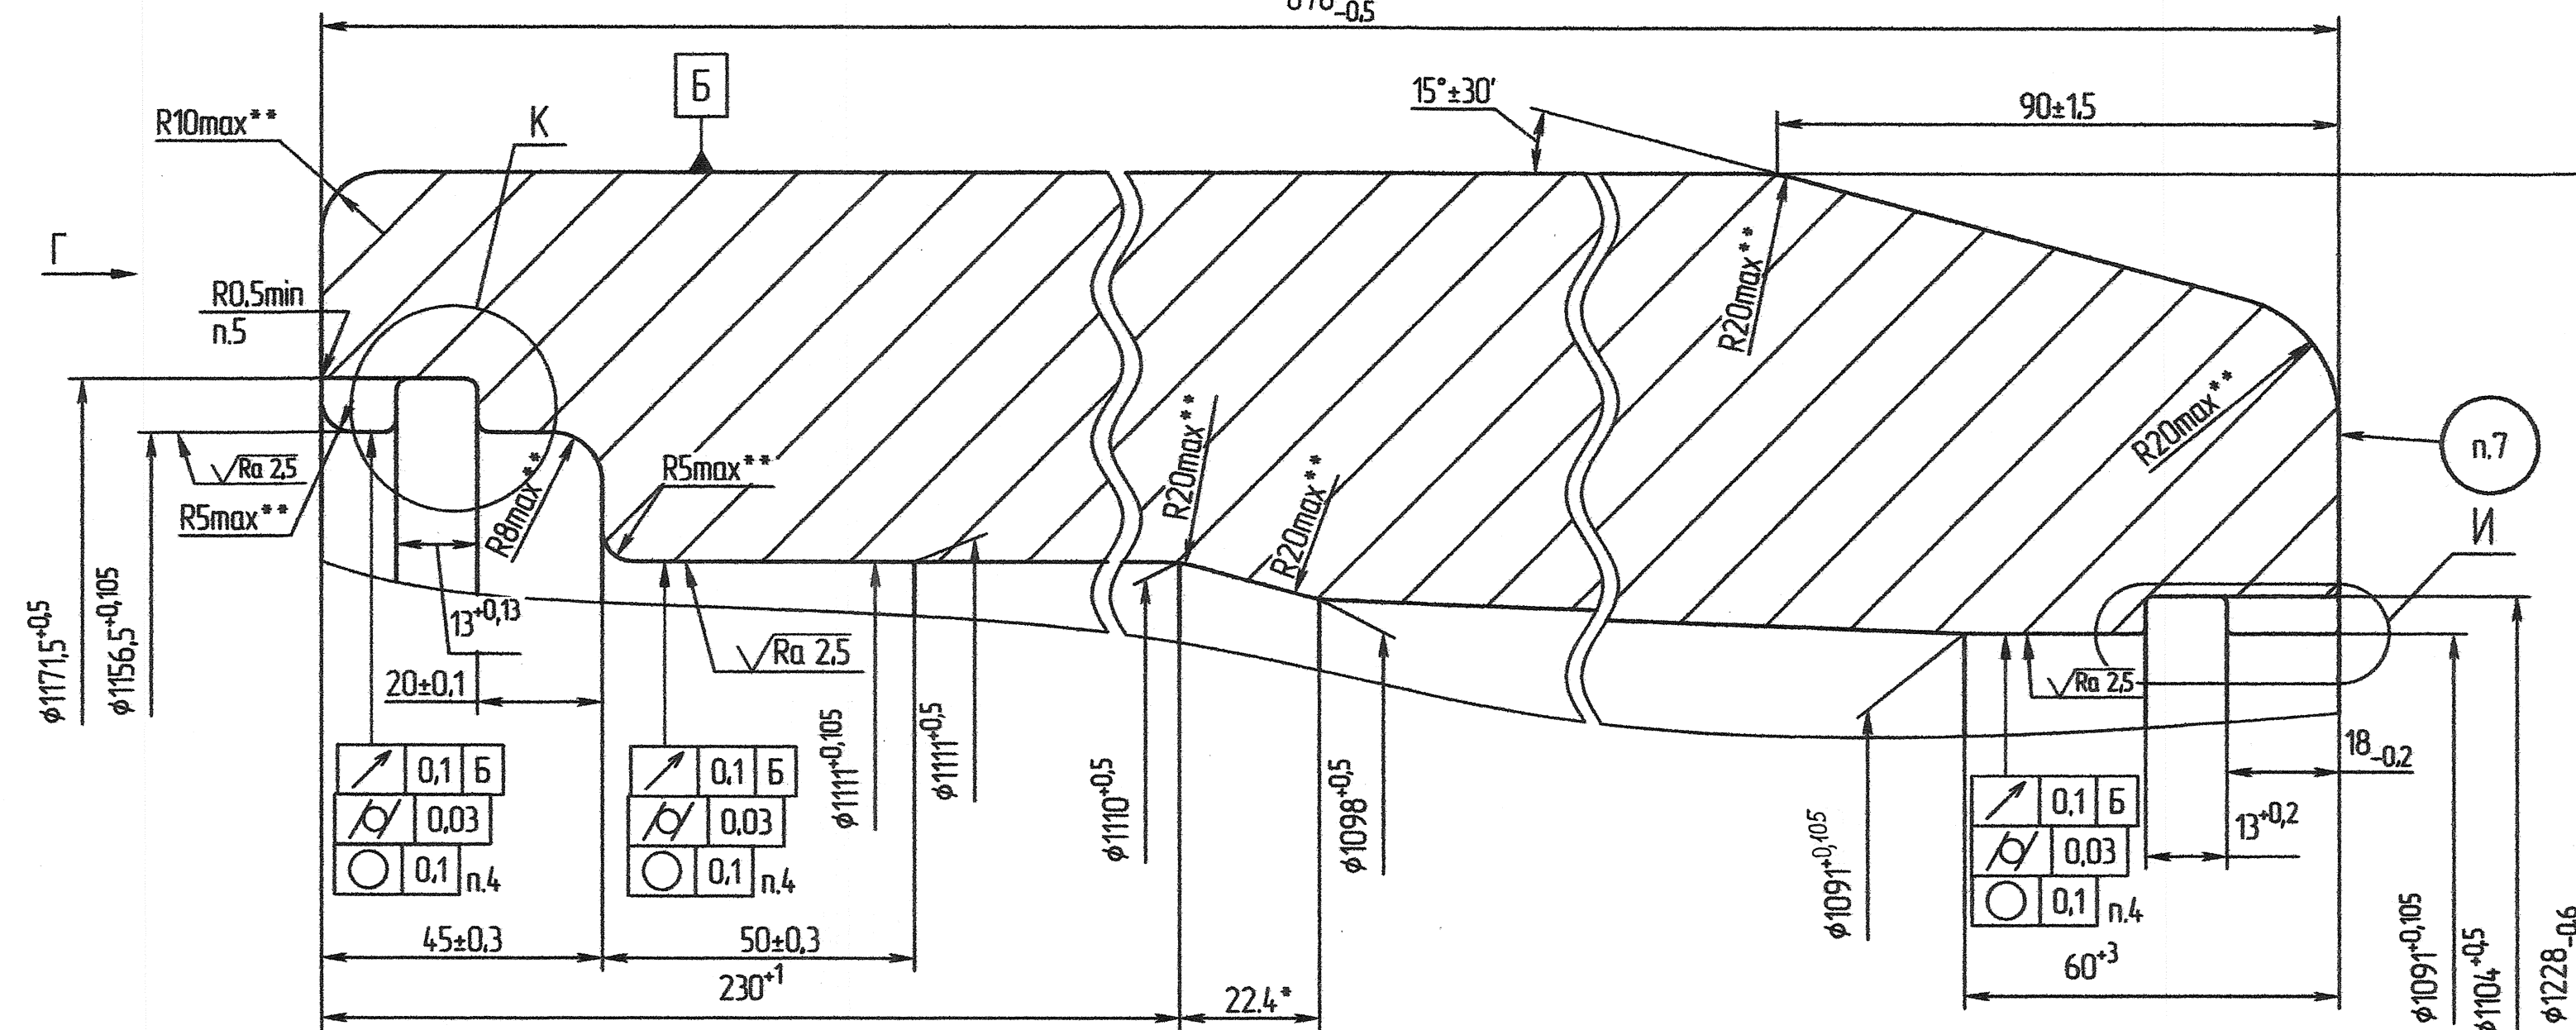
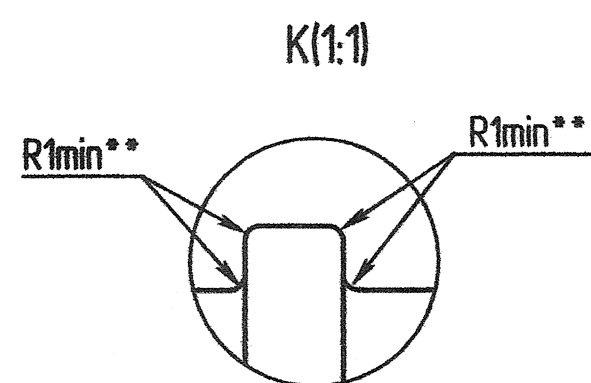
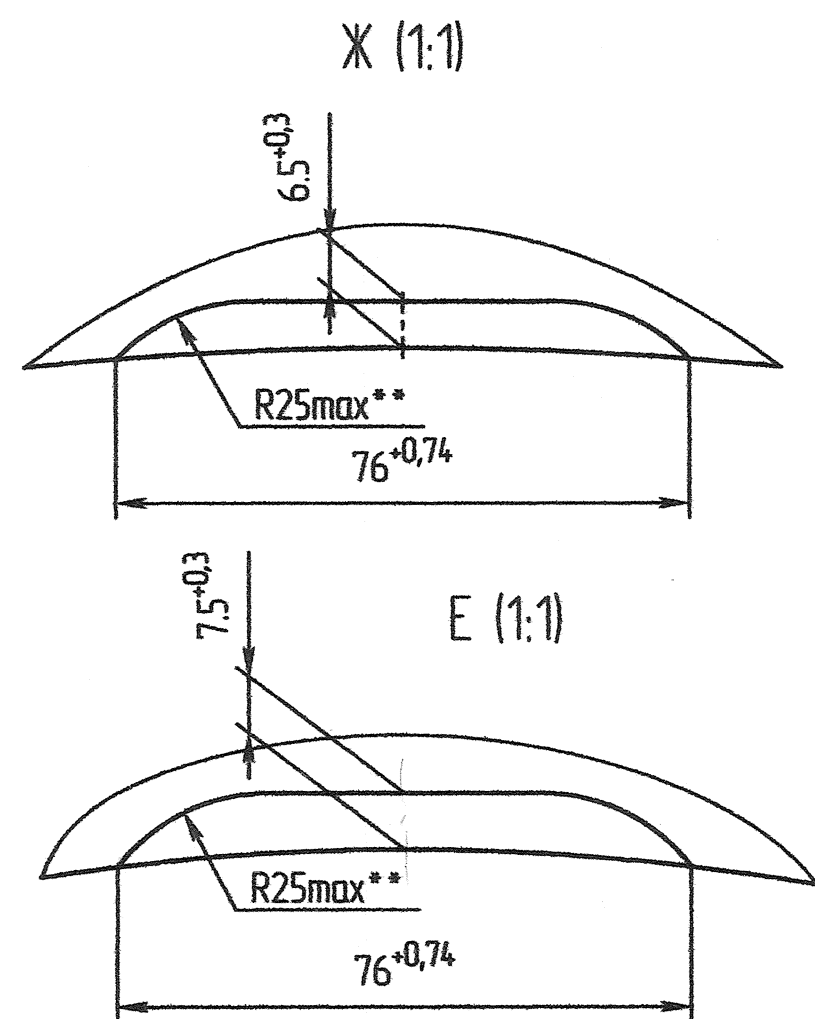


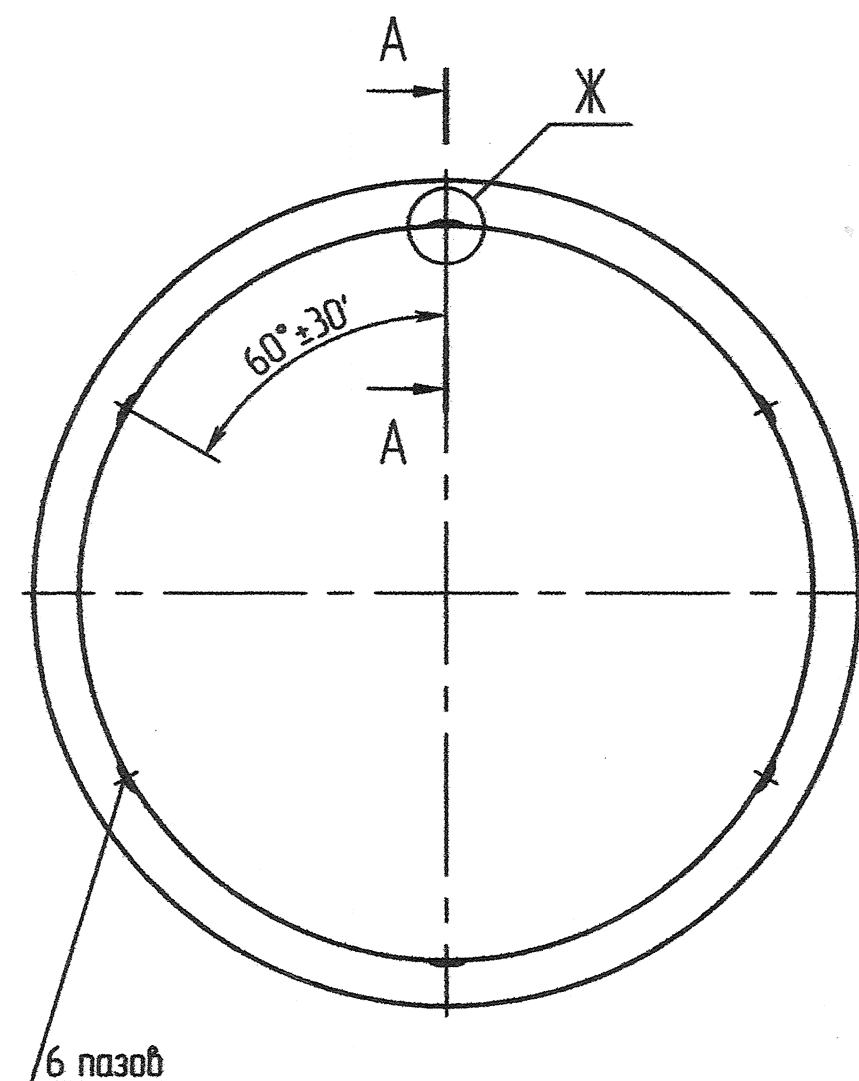

- 1 Предел текучести, МПа
 - наружных ≥ 961 (кгс/мм² ≥ 98),
 - внутренних ≥ 1128 (кгс/мм² ≥ 115).
- Временное сопротивление разрыву, МПа
 - наружных ≥ 1000 (кгс/мм² ≥ 102),
 - внутренних ≥ 1148 (кгс/мм² ≥ 117).
- Относительное удлинение, % ≥ 20 .
- Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.
- Прочие требования к поковке по ТУ 24.00.4821-89 для 6 группы прочности.
- 2 *Размеры для справок.
- 3 **Размеры обеспеч. инстр.
- 4 При измерении на станке - овальность в пределах допуска.
- 5 В местах выхода пазов в канавку и на торец кольца скруглить кромки радиусом не менее 0,5 мм.
- 6 Риски, царапины и забоины недопустимы.
- 7 Маркировать электрографом (ток записи 2000 А) № плавки, № поковки, № заводского заказа и место установки (сторона турбины - Т, сторона контактных колец - К).
- 8 После окончательной обработки произвести дефектоскопию методом цветной пробы.
- 9 Заполнить документ контрольных замеров ВКИА.713551.027 ДК

[illegible]