


Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дц.дл.	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.
ТФ-220-293	

ЕЗ-074-02

Страна Т
Низ спилка

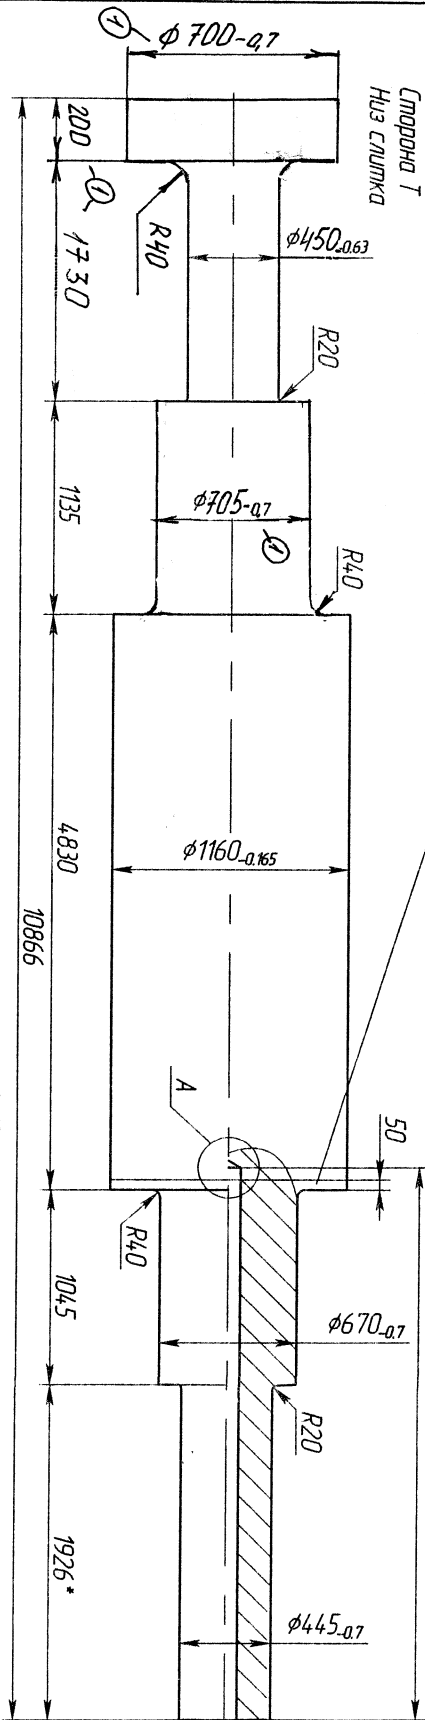

Проба Заказчика

3050^{±0}

✓ Ra 3.2

A (1.5)

120^{±2}°

0.5

т.п. п.5


φ120^{±5}

Схема разрезки осевого трепана

т.п. п.5

A1

A2

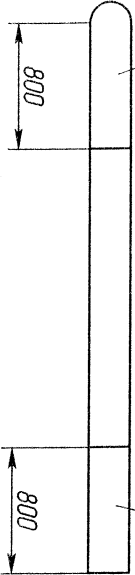

1 *Размеры для справок

2 Механические свойства материала вала ротора

на тангенциальных образцах

предел текучести, МПа (кг/мм²)

на продольных образцах

относительное удлинение, %

≥ 17

≥ 18

относительное сужение, %

≥ 4.5

≥ 5.5

3 Механические свойства

напряженность магнитного поля А/м

5000

15000

50000

магнитная индукция Т

≥ 155

≥ 18

≥ 2.0

4 Прочие требования по ТУ 3-896-78 категория V - VI.

5 На длине В допускается уменьшение диаметра Г на 10 мм с плавным переходом и снижением шероховатости до Ra=6.3.

6 A1 - проба Постовщика. A2 - проба Заказчика для продольных образцов из осевого трепана.

7 Неуказанные предельные отклонения размеров h14, ± IT14/2.

8 Размеры указаны без учета припуска на мех. обработку.

9 ** Размеры обеспеч. цнстр.

70-740-23

1	Имен. лист № докум.	Лист 51240	Вал ротора (поковка)	Лист 51240	Масштаб 1:25
2	Разработ.	Чепелюхов	Лист 51240	Лист 51240	Лист 51240
3	Проб.	Моззоб	Лист 51240	Лист 51240	Лист 51240
4	Т.контр.		Лист 51240	Лист 51240	Лист 51240
5	Н.контр.		Лист 51240	Лист 51240	Лист 51240
6	Чит.		Лист 51240	Лист 51240	Лист 51240

Поковка стальная КЛП ТУ 3-896-78