
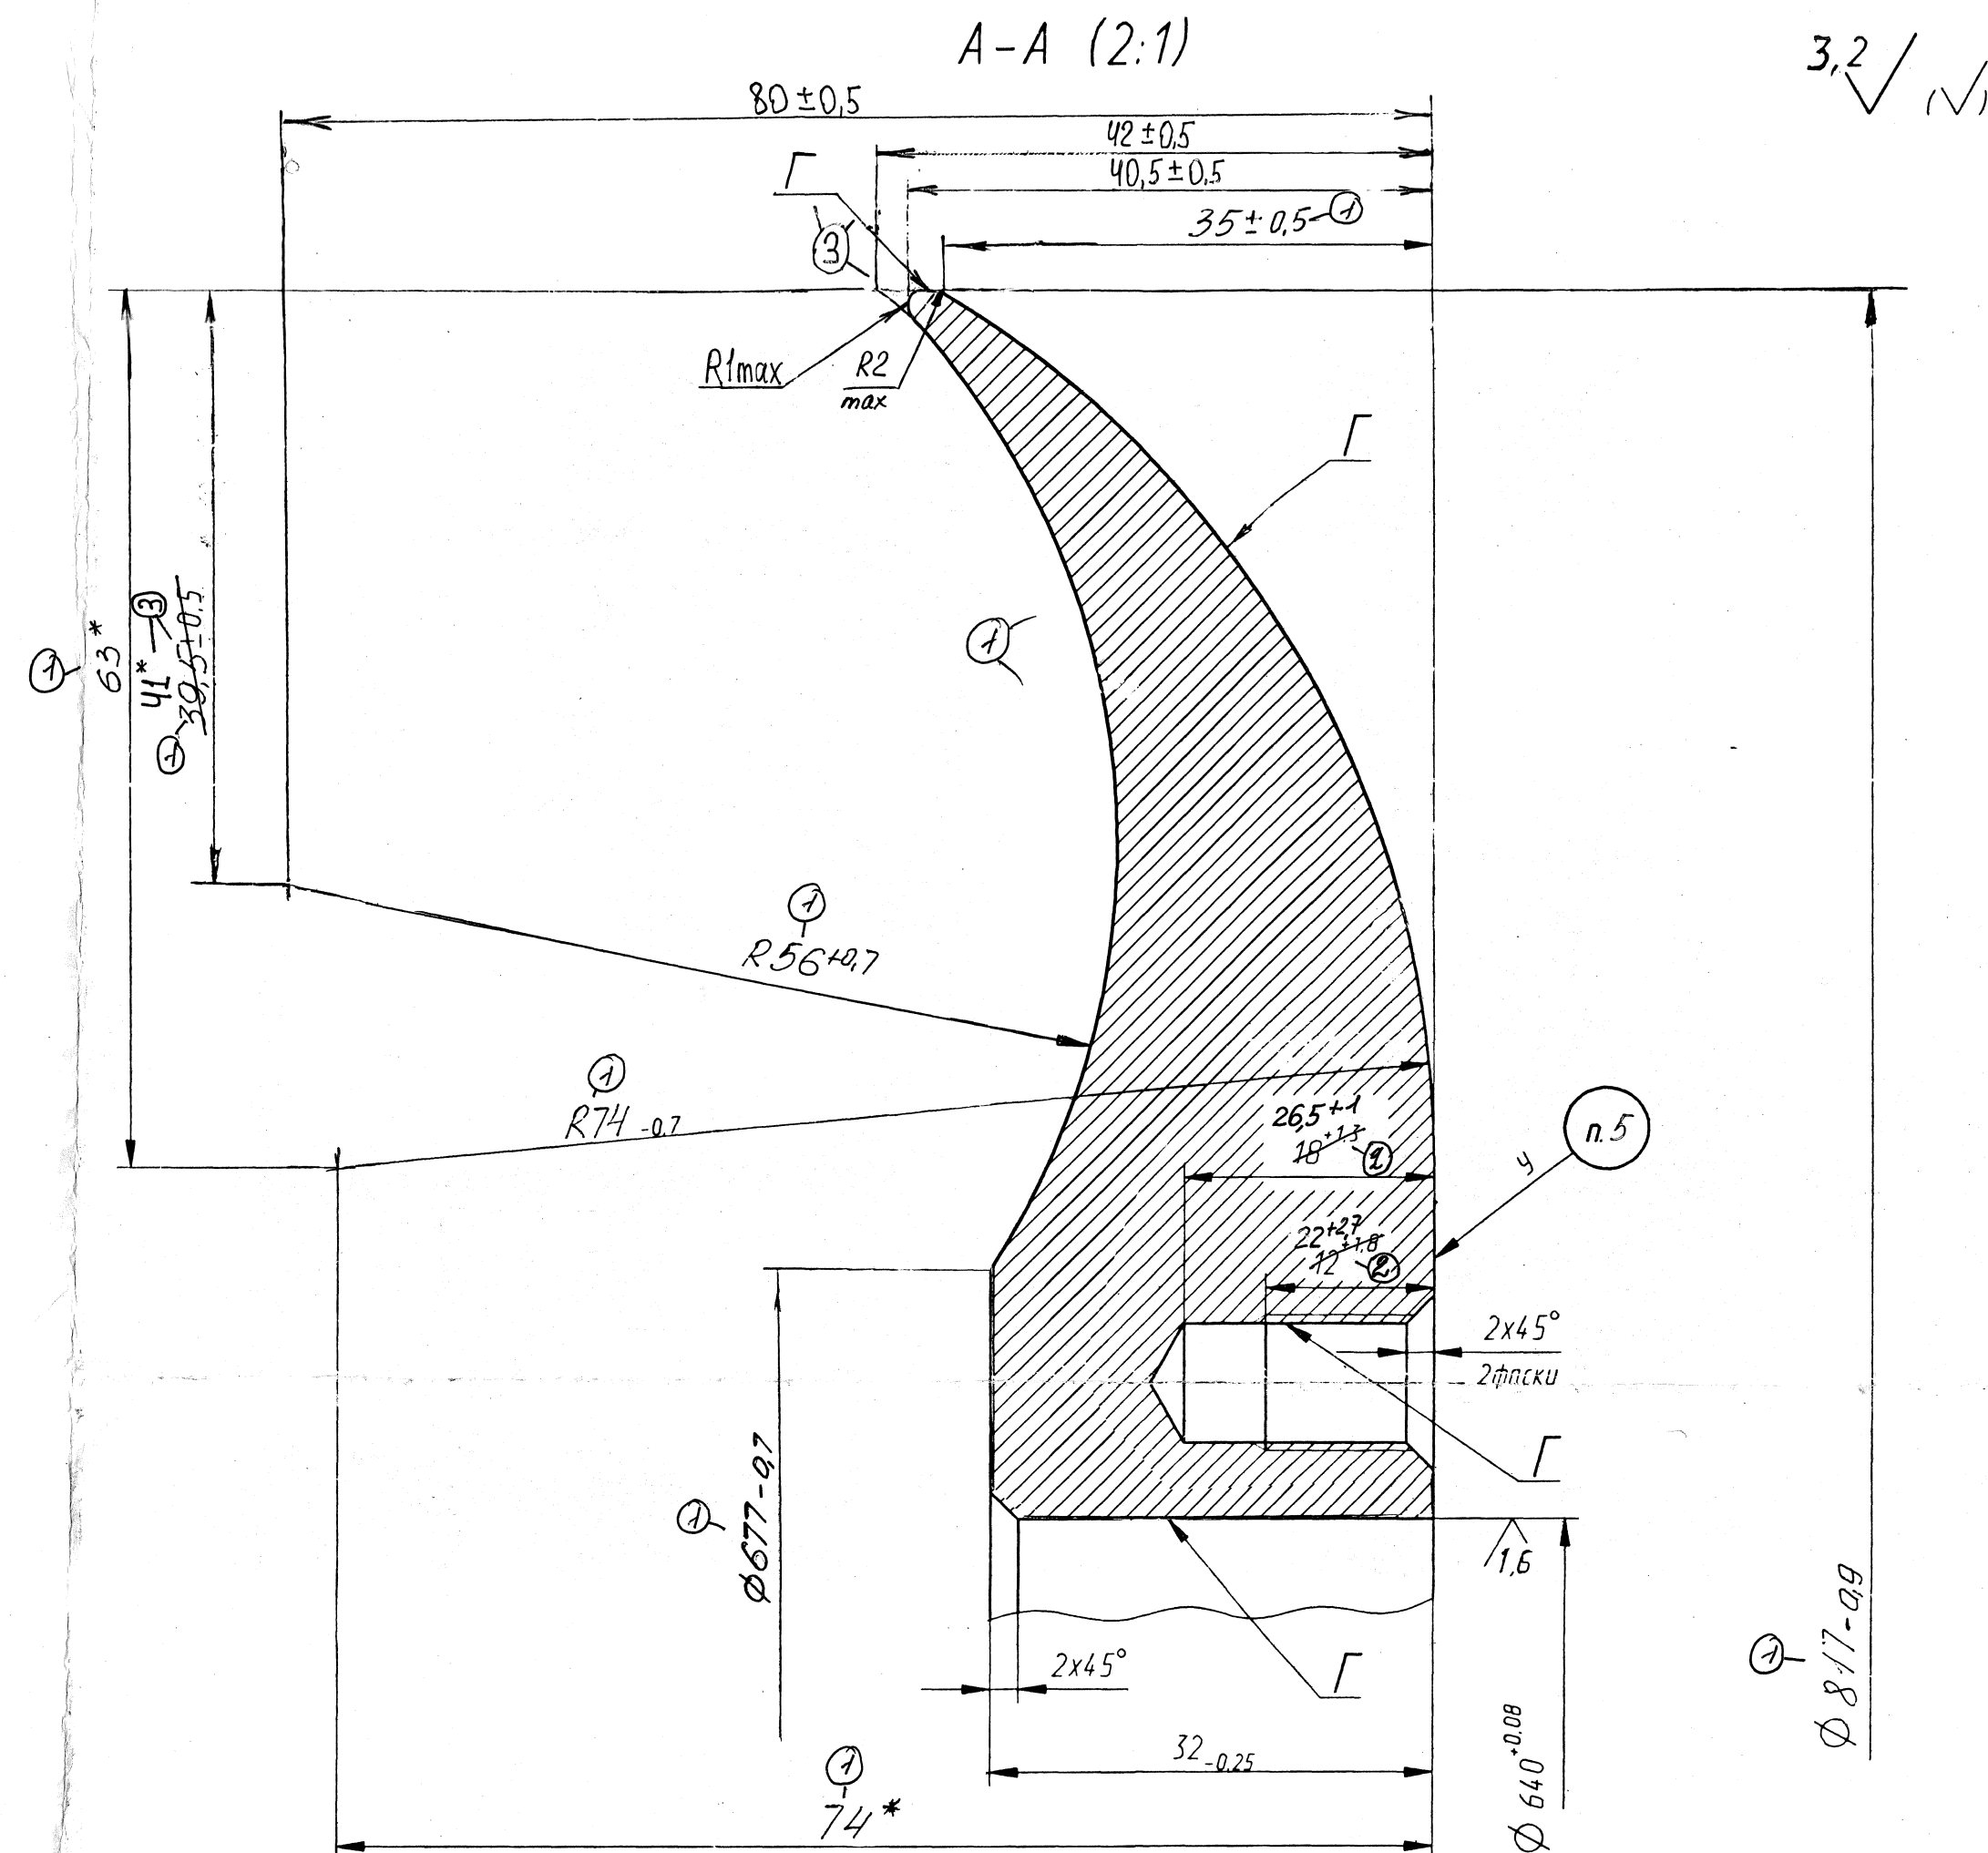


Инд. № подл.	Подп. у дана	Визитна №	И-б. №	Подп. у дана
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

ВКНА 712 241014

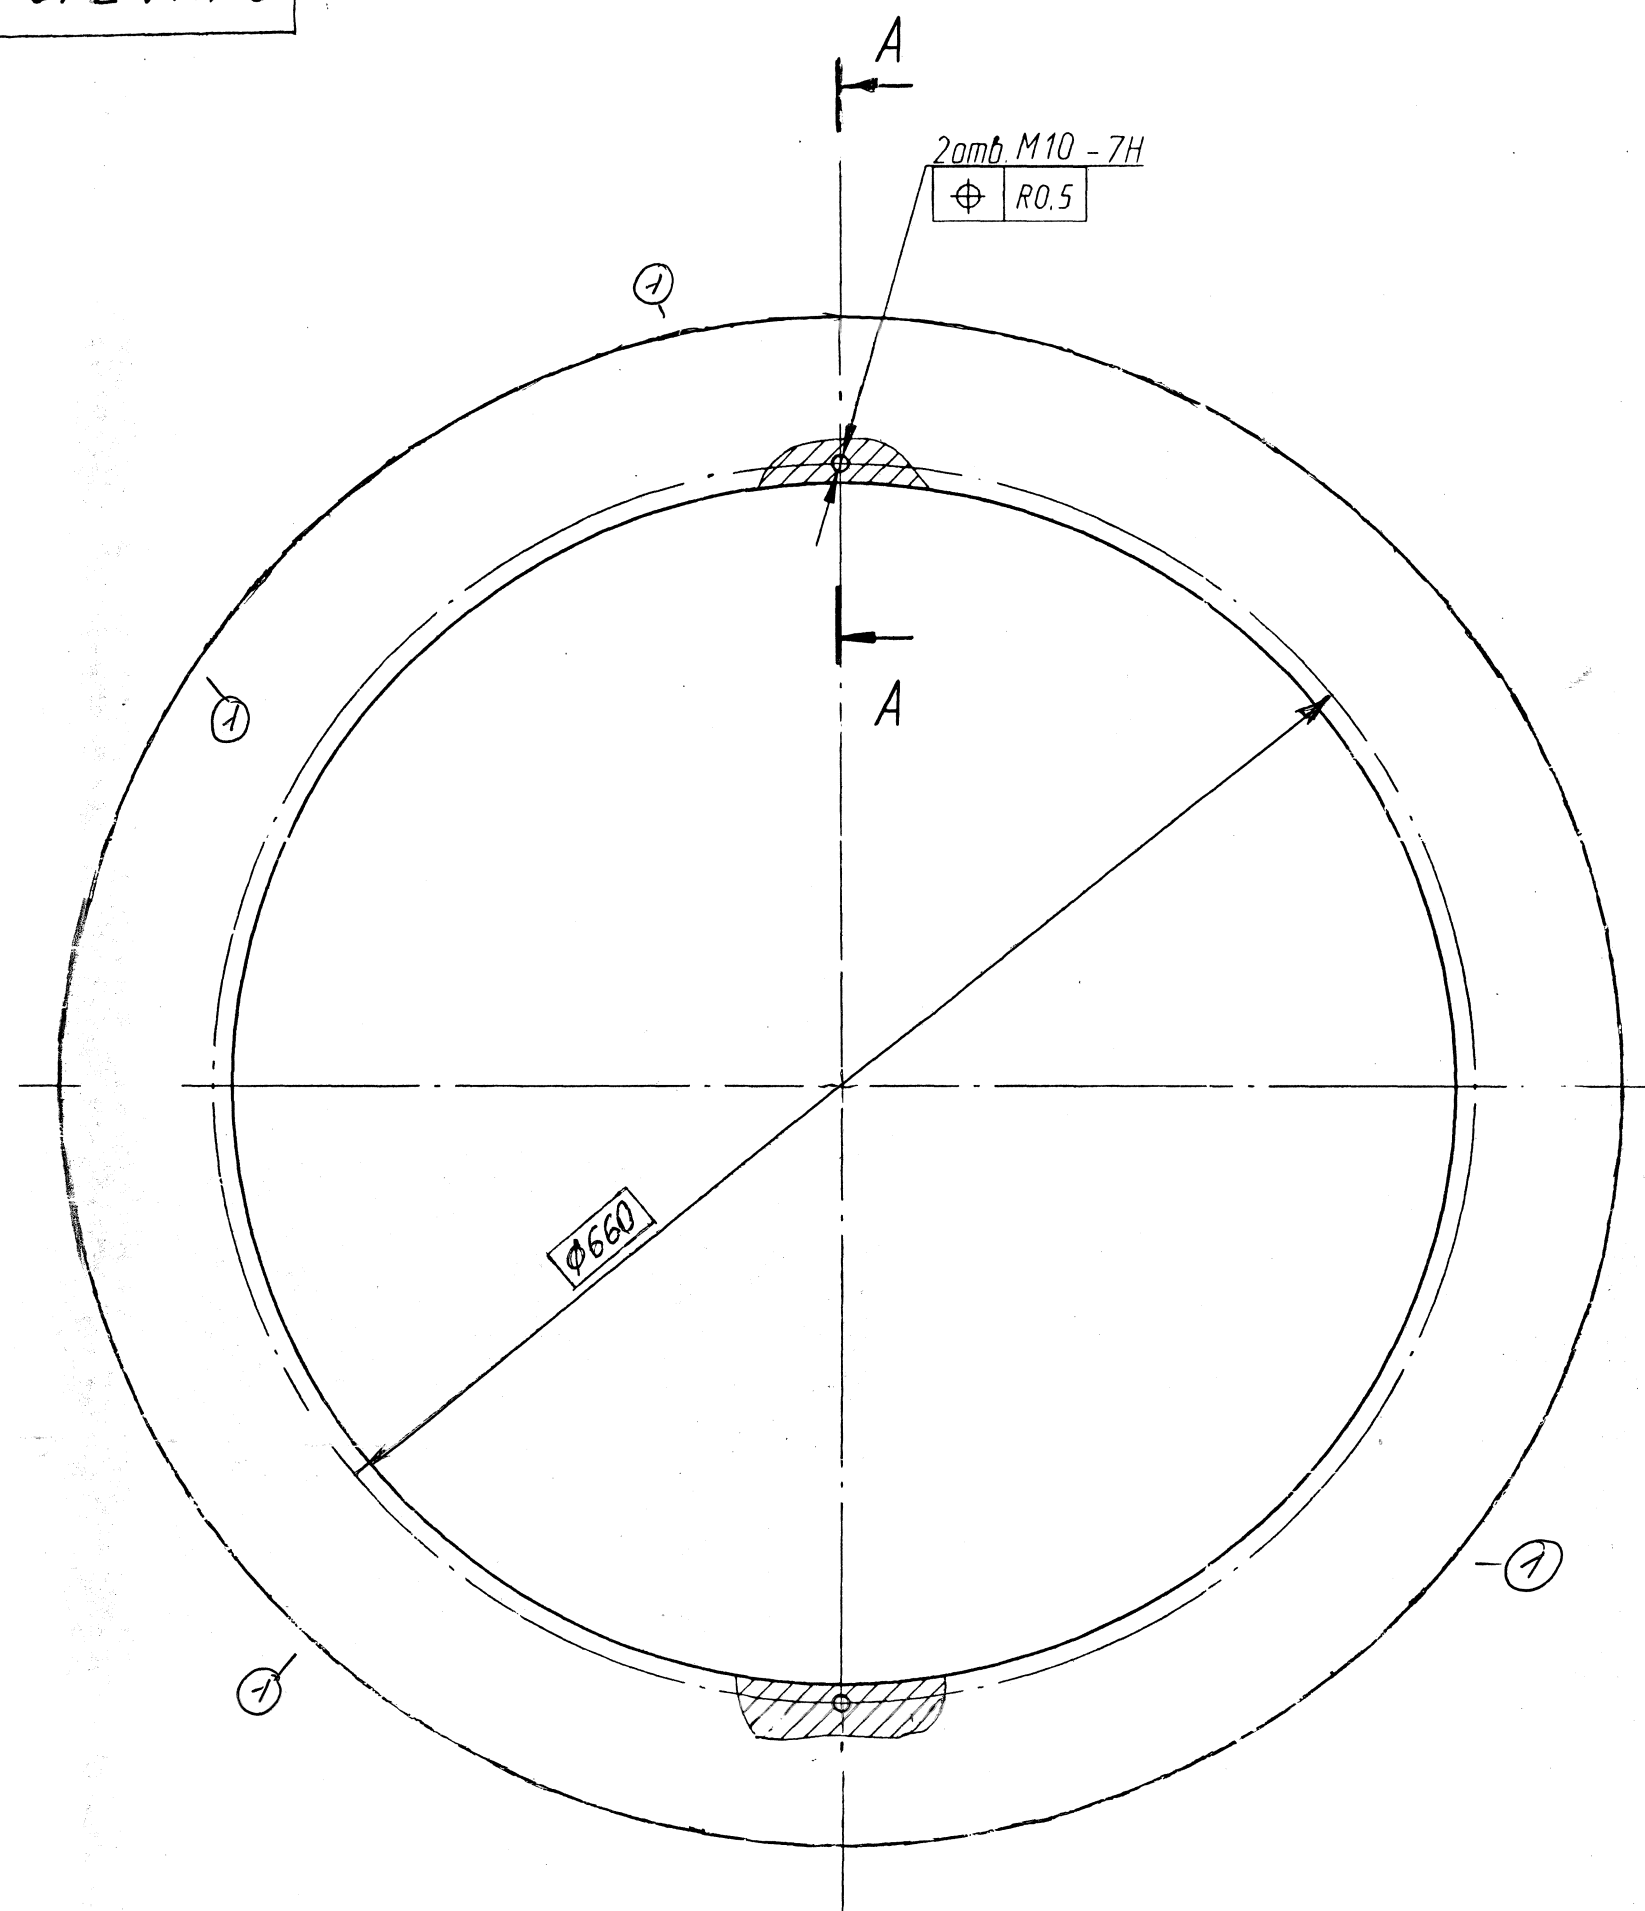

1. Допускается применение других марок сталей, обеспечивающих указанные в чертеже механические свойства.
2. * Размеры для справок
3. Острые кромки скруглить радиусом 0,5...1мм.
4. Покрытие, кроме поверхностей Г, эмалью **ГФ-92ХС ГОСТ 9194-75**
- 2 слоя: $F=0,4 \text{ м}^2$
5. Маркировать № плавки, № поковки, № заводского заказа.

3	ВК.0110-2022	22.03.22	ВКИА 712 241 014	Кольцо (вентилятор)	Илмера	Масса	Масштаб
2	86.0604-2019	2.9.19			0	27,6	1:4
1	86.23-05	20.03.2019				34,9	
Изм	Илст	N докум	Подпись	Дата	Илст	Илстоб	
Разраб.	Челомкова	Лили					
Провер.	Новосадов	Лили					
Т. контр.	Болотмунин	Лили					
Провер.	Чириков						
Н. контр.							
Утвдрил	Воскресенский		Половка ГрV-KP59DC-S5716ГDCT847976 38X2H2МА ГDCT4543-74				