







Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп.
194284	22/12.05.12			

BKNA 713551.024

A-A (1:1)

 $678_{-0.5}$

√ Ra3.2 (√)

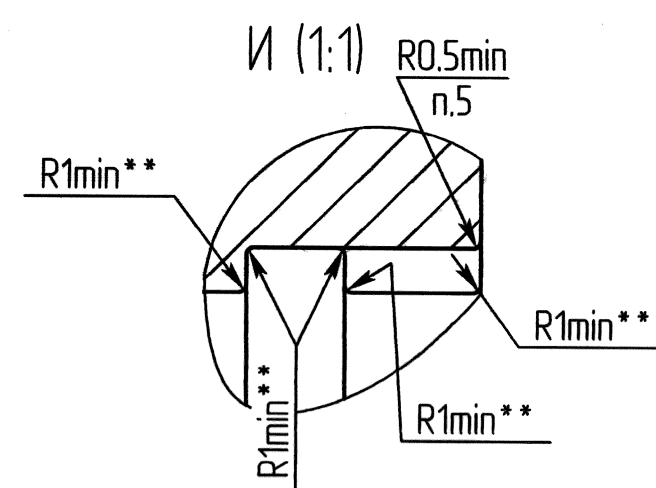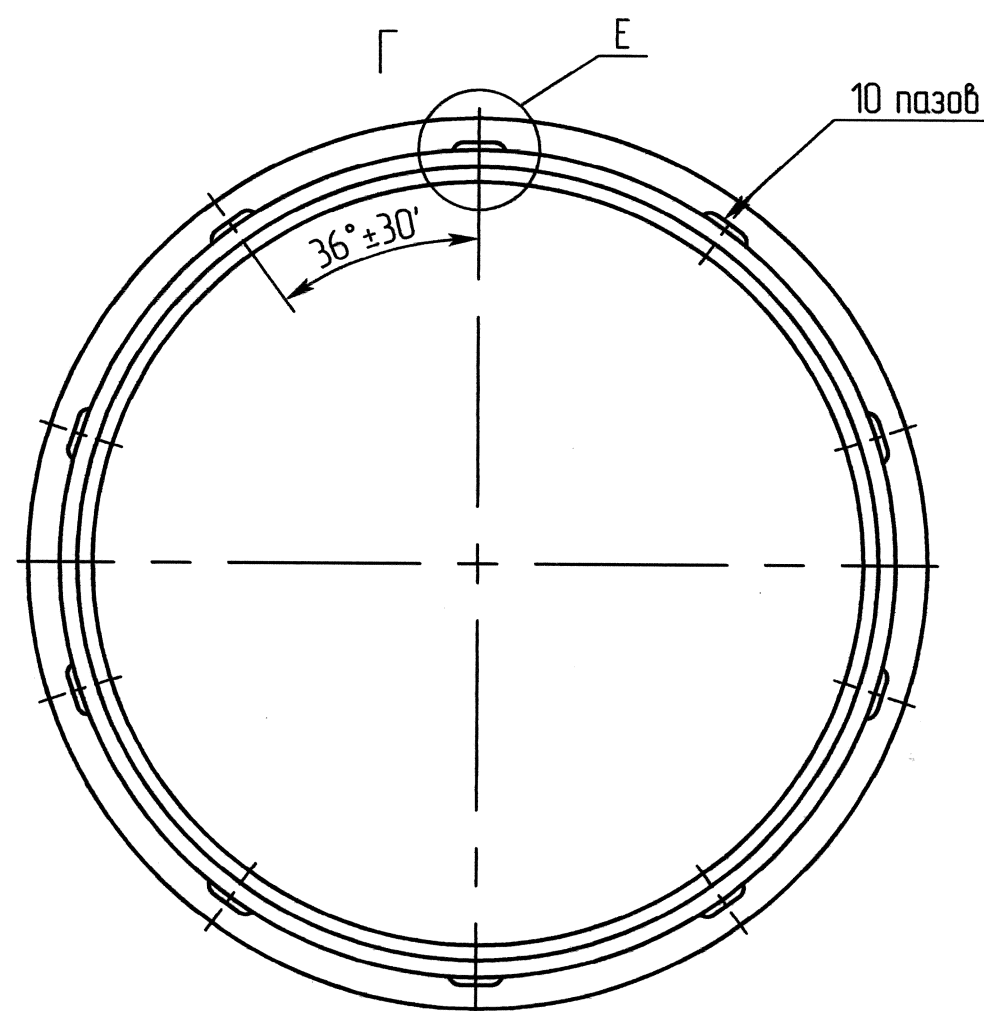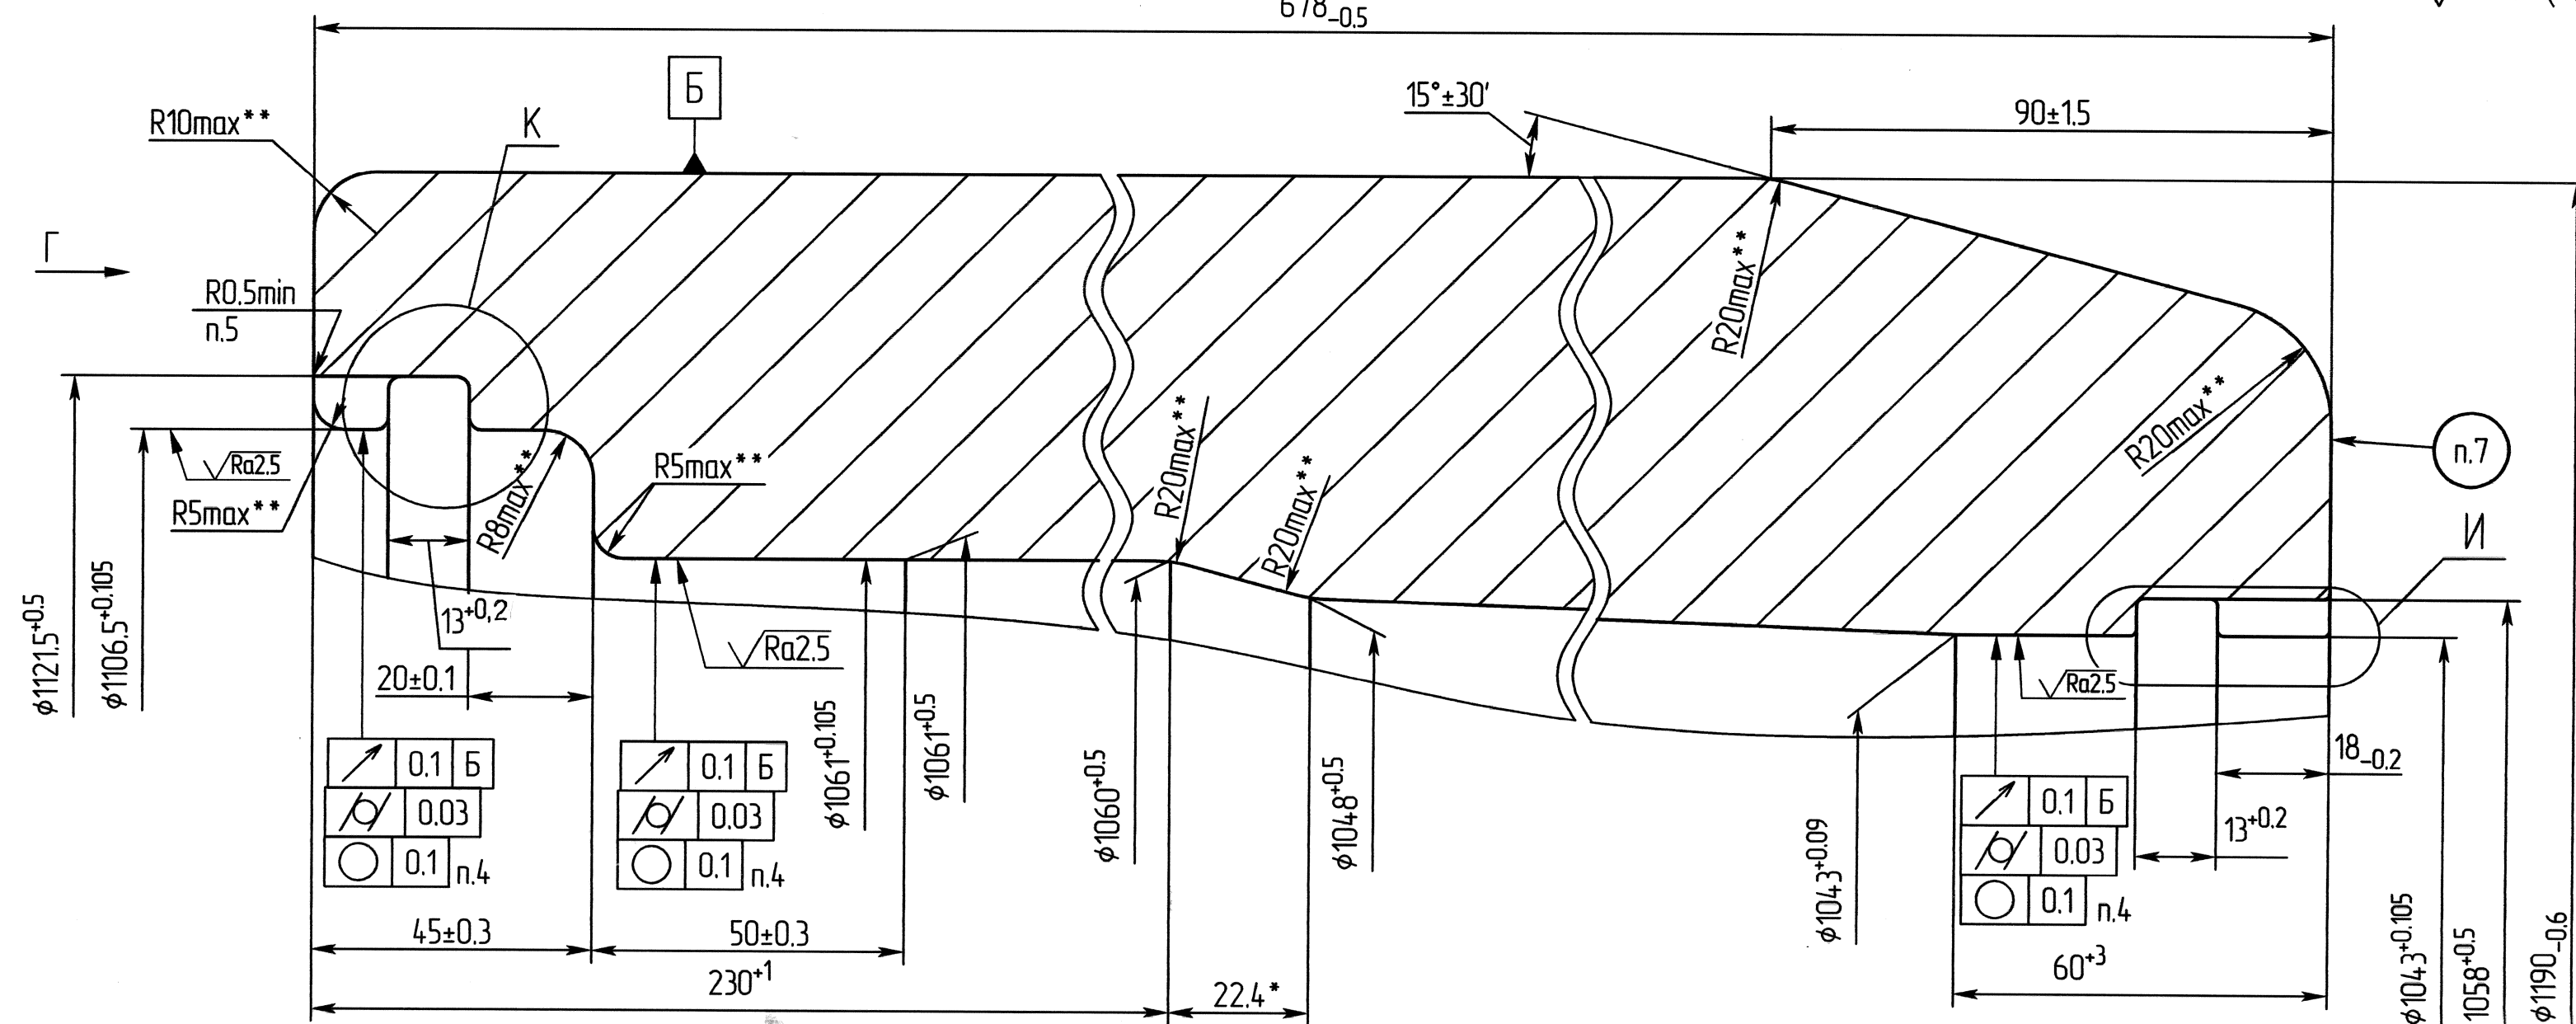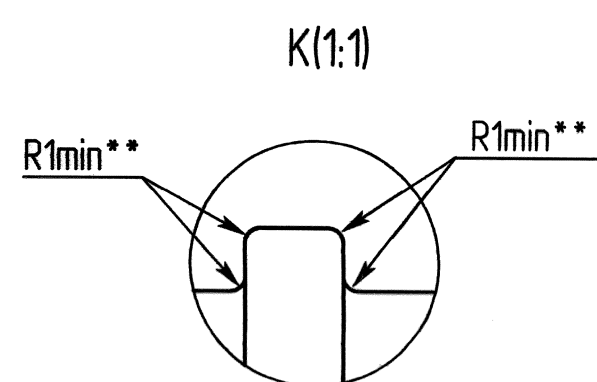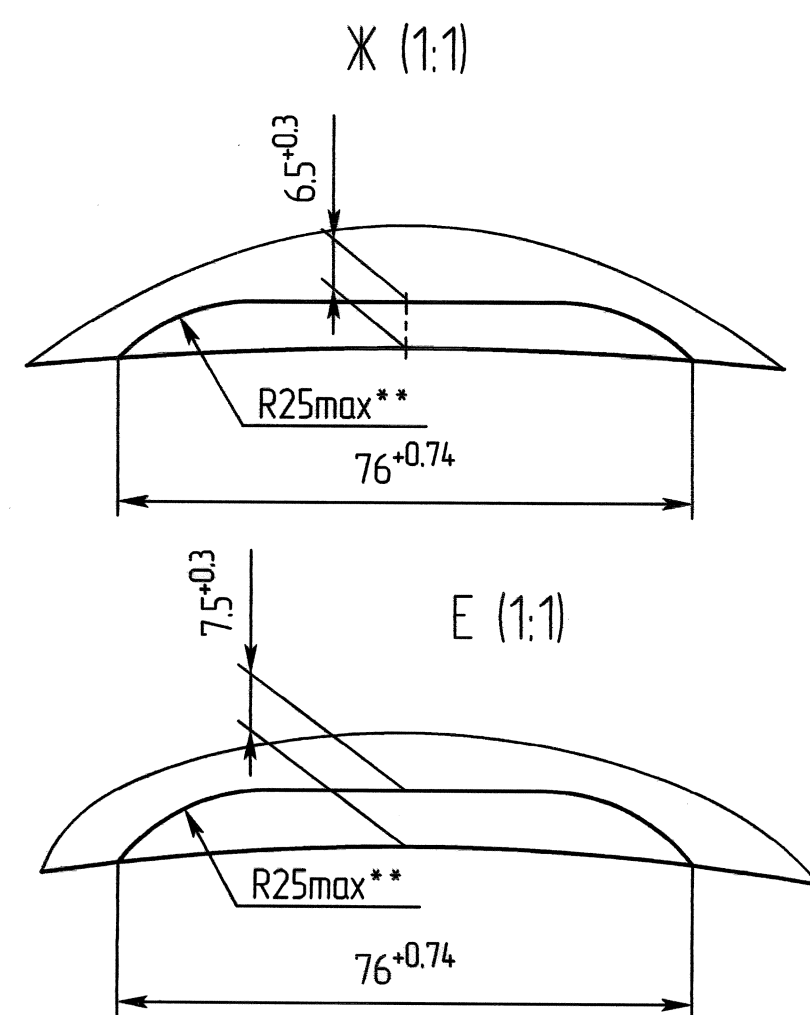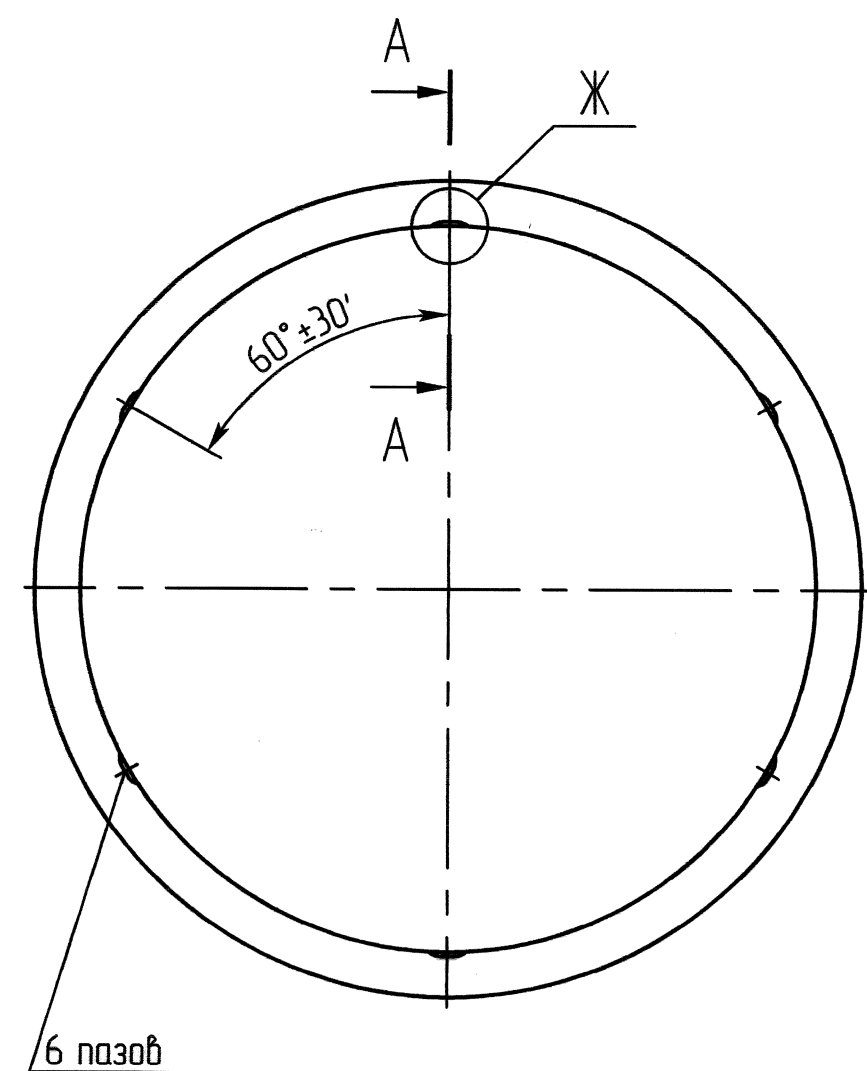

1. Механические свойства материала (на тангенциальных образцах).
Предел текучести, МПа
 - наружных ≥ 961 (кгс/мм² ≥ 98),
 - внутренних ≥ 1128 (кгс/мм² ≥ 115).
- Временное сопротивление разрыву, МПа
 - наружных ≥ 1000 (кгс/мм² ≥ 102).
 - внутренних ≥ 1148 (кгс/мм² ≥ 117).
- Относительное удлинение, % ≥ 20 .
- Магнитная проницаемость $\mu \leq 1,1$.
- Прочие требования к поковке по ТУ 24.00.4821-89 для 6 группы прочности.
2. *Размеры для справоч.
3. **Размеры обеспеч. инстр.
4. При измерении на станке.
5. В местах выхода пазов в канавку и на торец кольца скруглить кромки радиусом R0,5mm мм.
6. Риски, царапины и забоины недопустимы.
7. Маркировать электрографом (ток записи 2000 А) № плавки, № поковки, № заводского заказа и место установки (сторона турбины – Т, сторона контактных колец – К).
8. После окончательной обработки произвести дефектоскопию методом цветной пробы.
9. Заполнить документ контрольных замеров ВКИА.713551.02.4 Д.К.

						VKIA 713551.024				
						Кольцо бандажное Заготовка бандажного кольца 6-12X18AG18-W ТУ 24.00.4821-89				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса					Масштаб
Разраб.	Чепелюкова	Мен	21.08.22	O ₁	1265					1:10
Проб.										
Т.контр.	Умноба	Федосов	16.09.22	Лист	Листов					1
Заб. сект.	Моззоб	Рогов	22.09.22							
Н.контр.	Богачева	Ермаков	22.09.22							
Утв.	Швецова	Сидорова	12.09.22							