
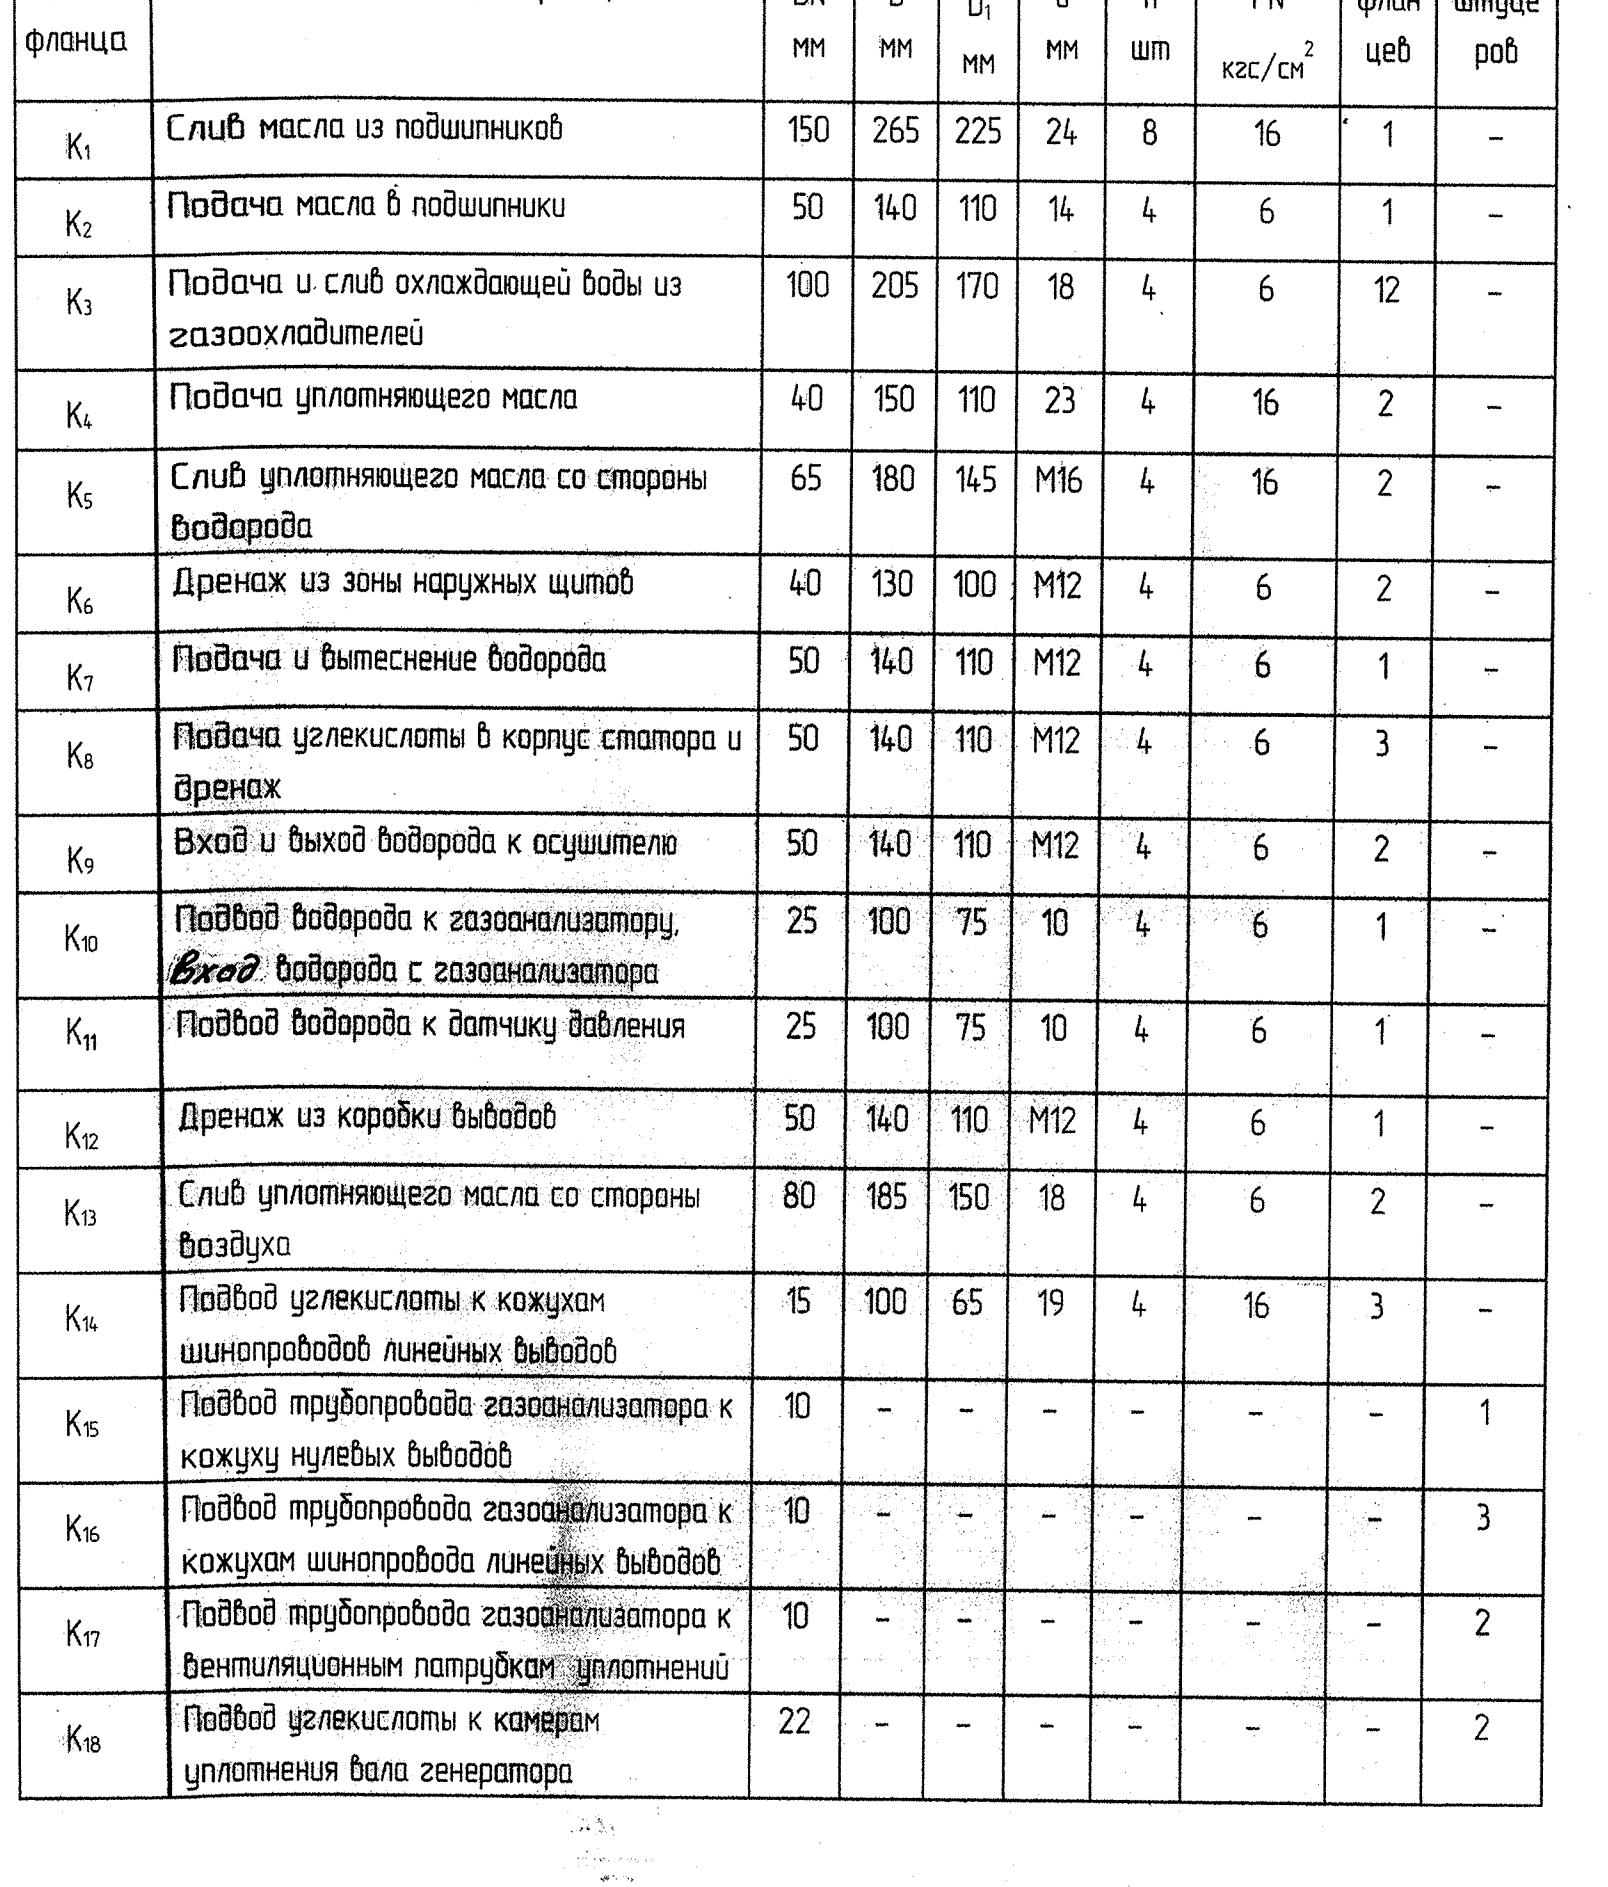
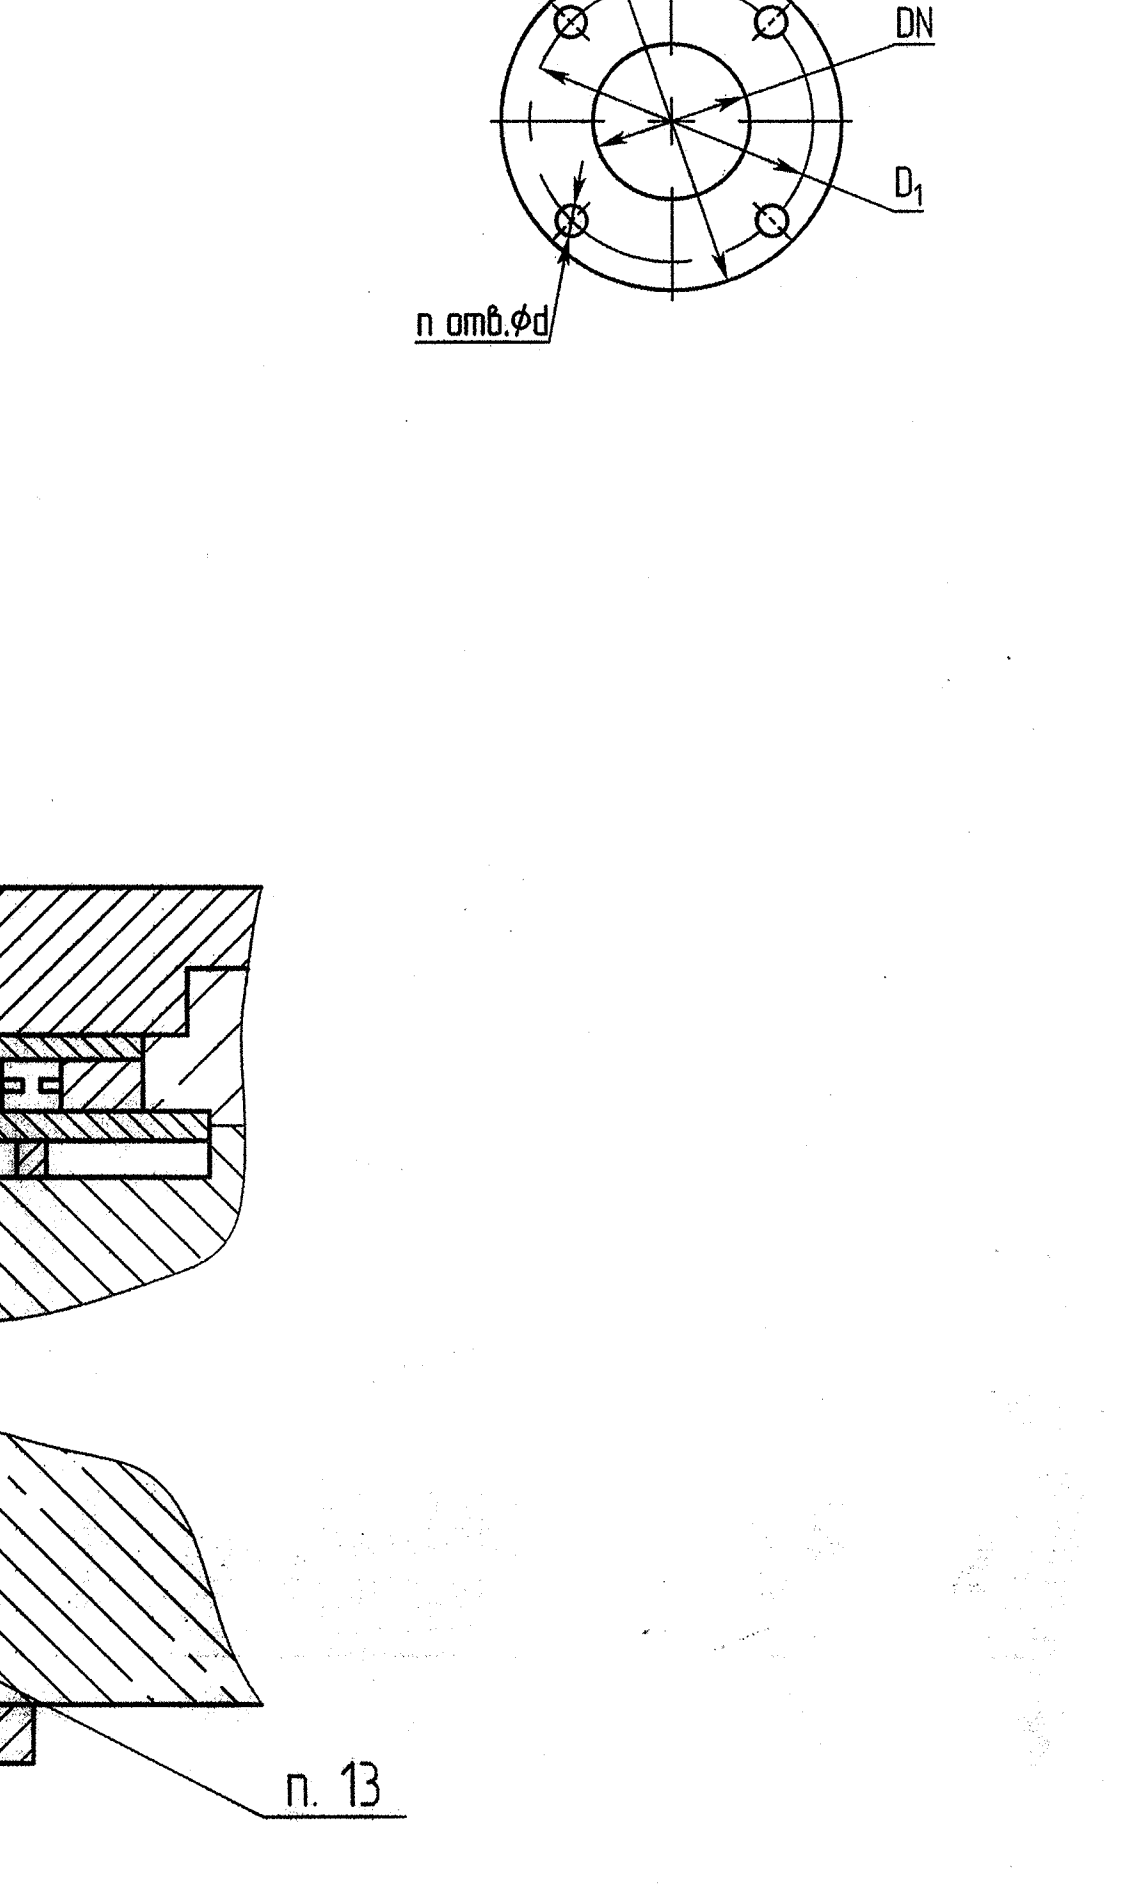
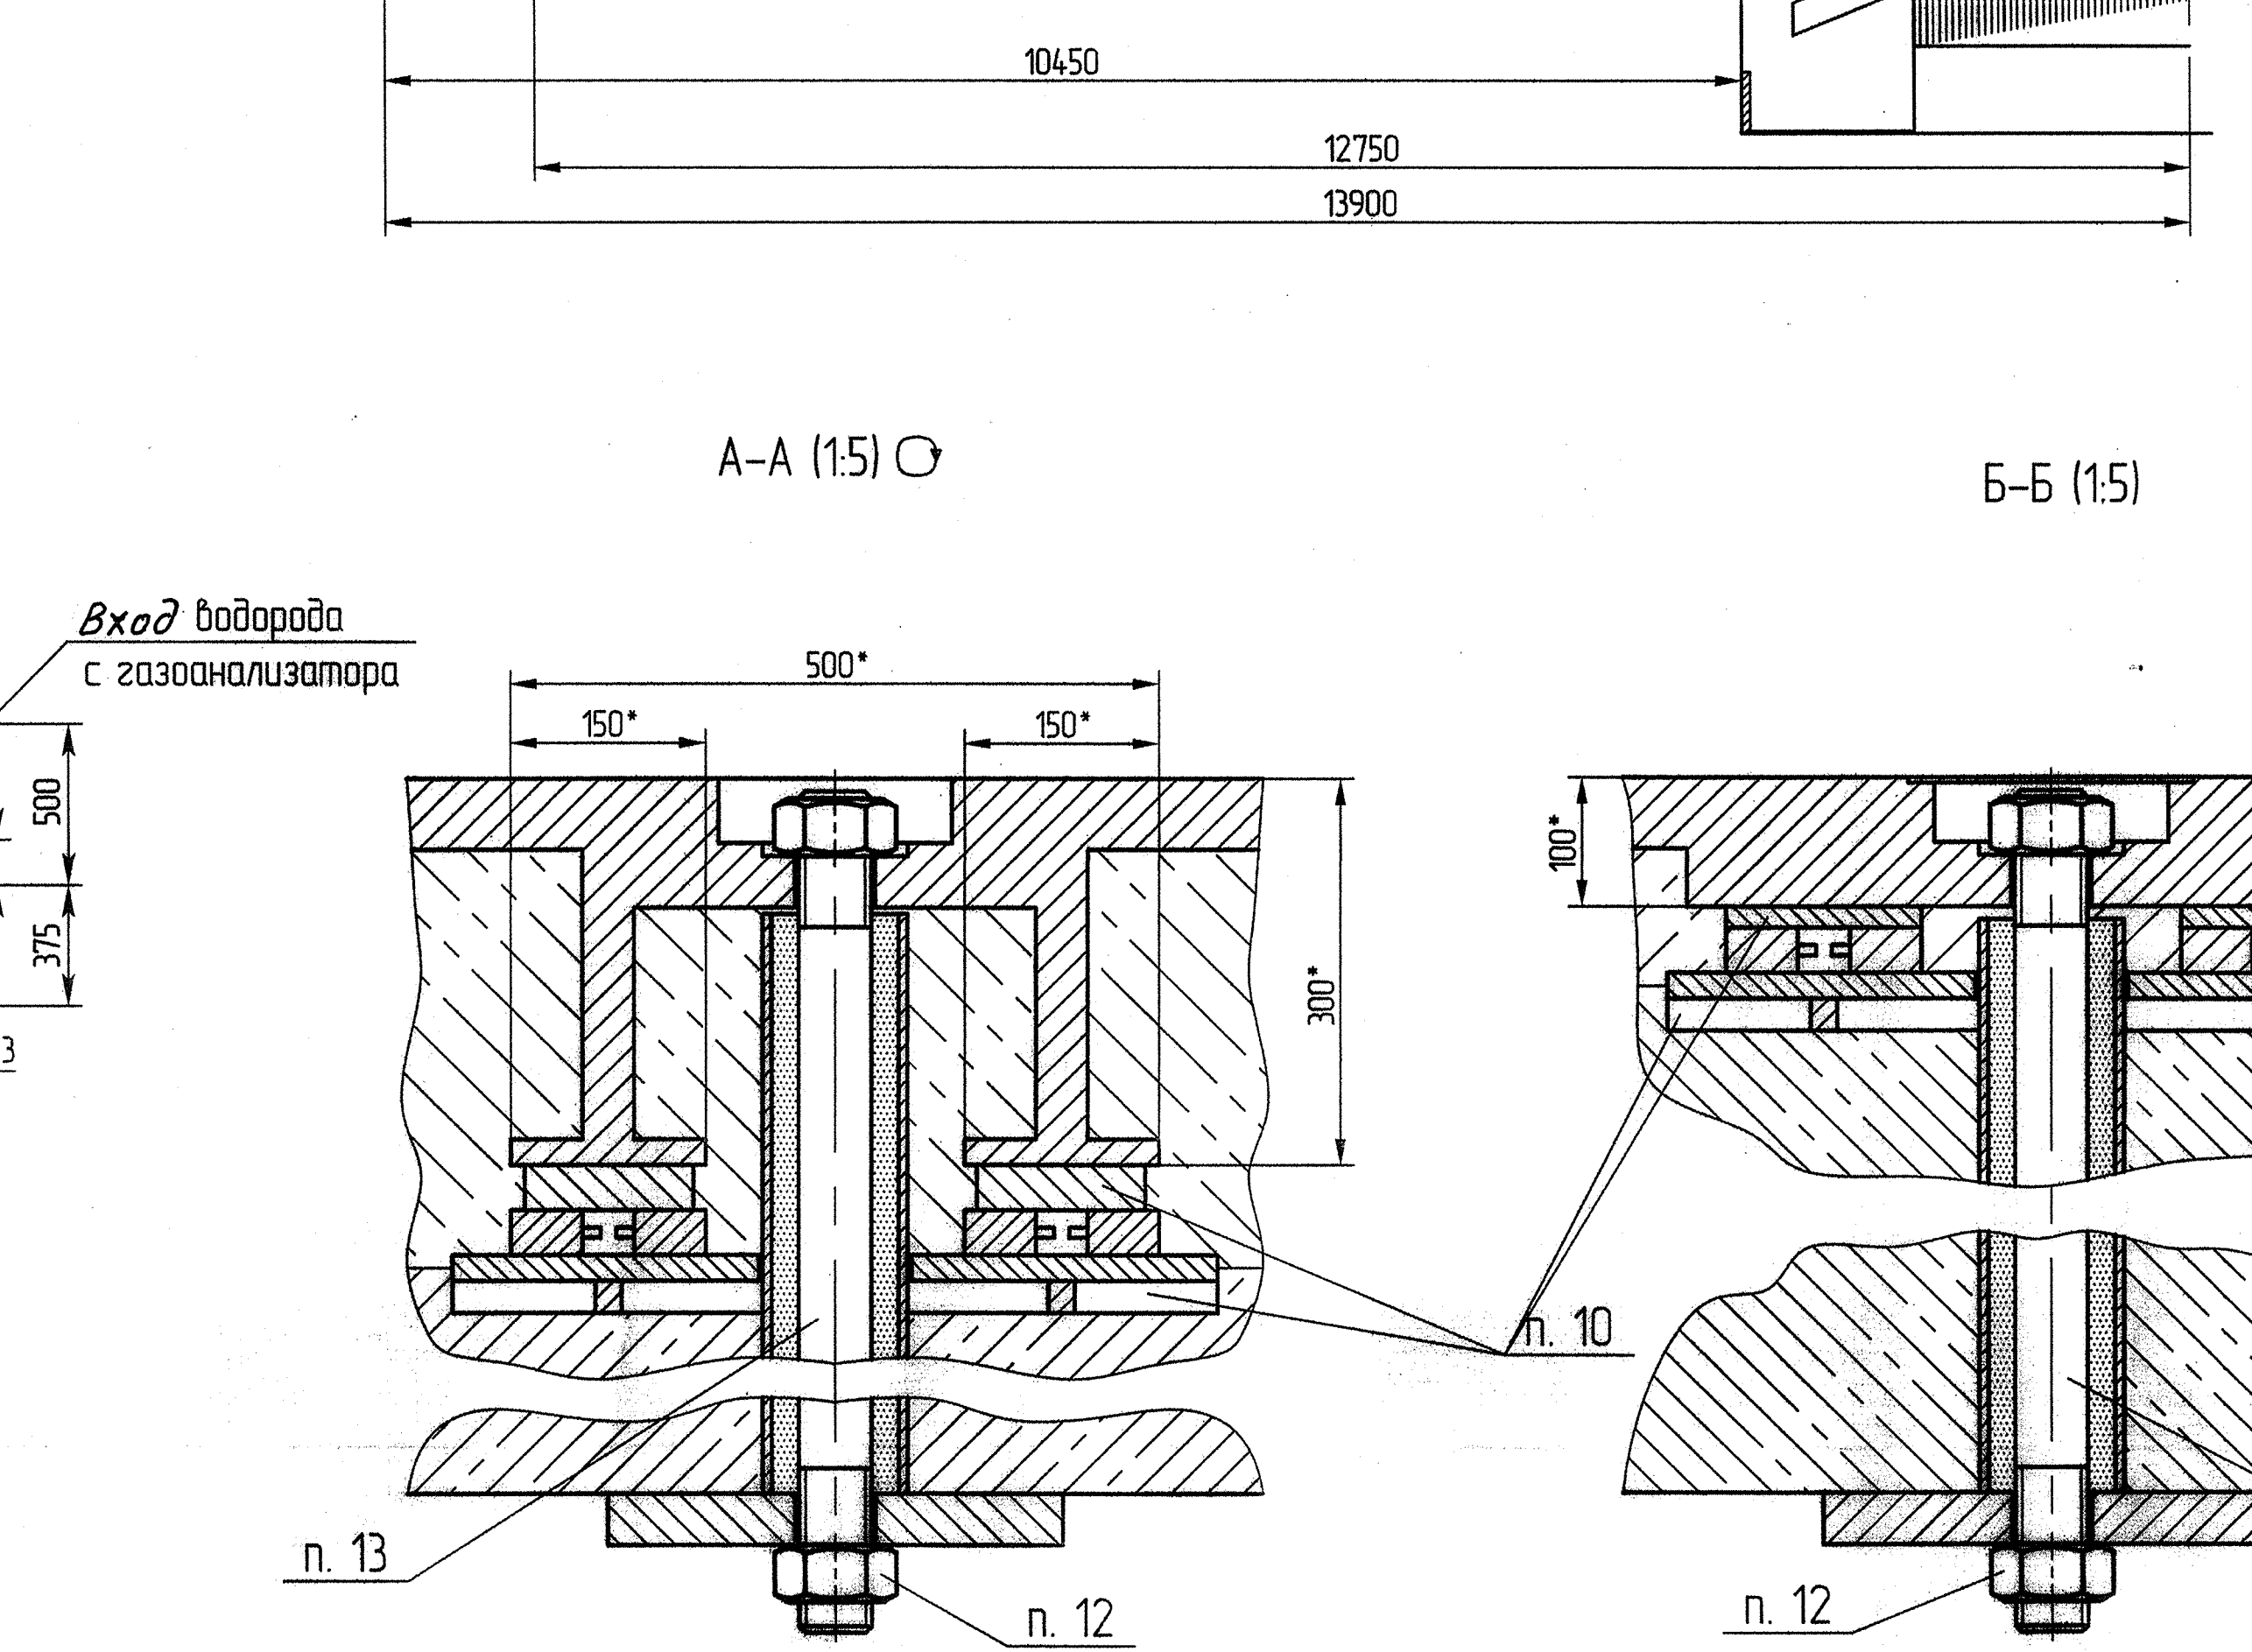
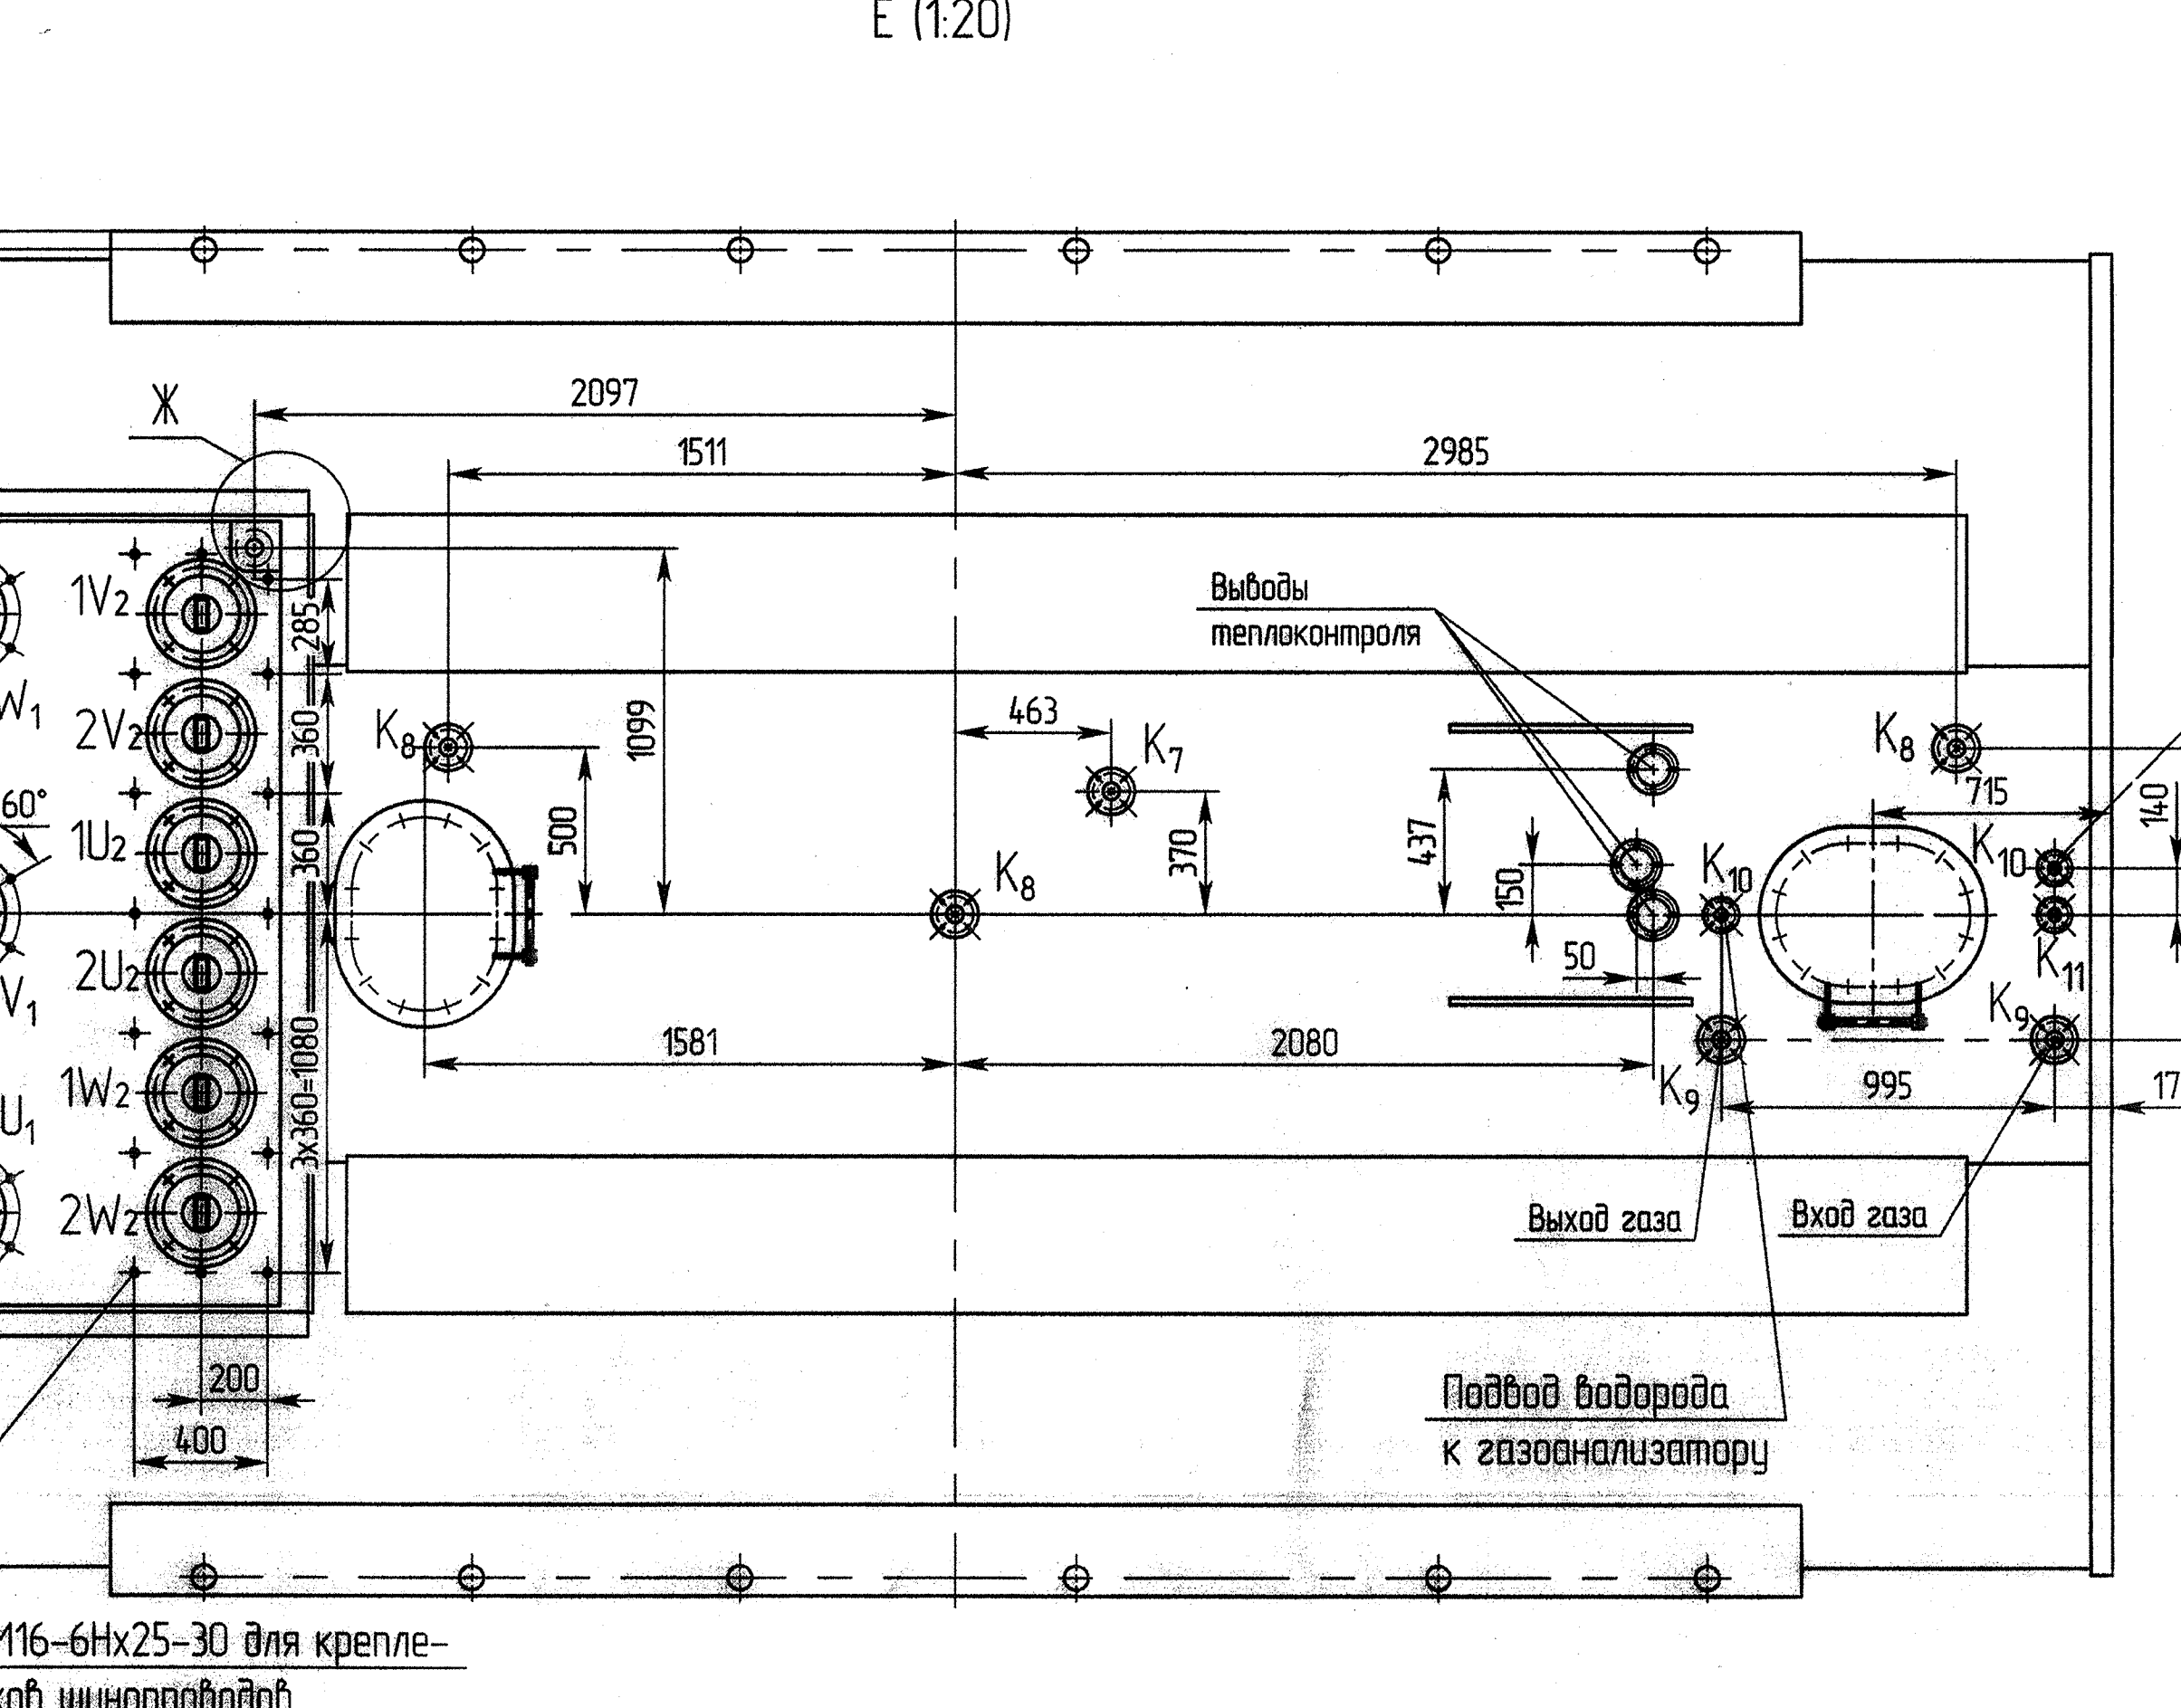
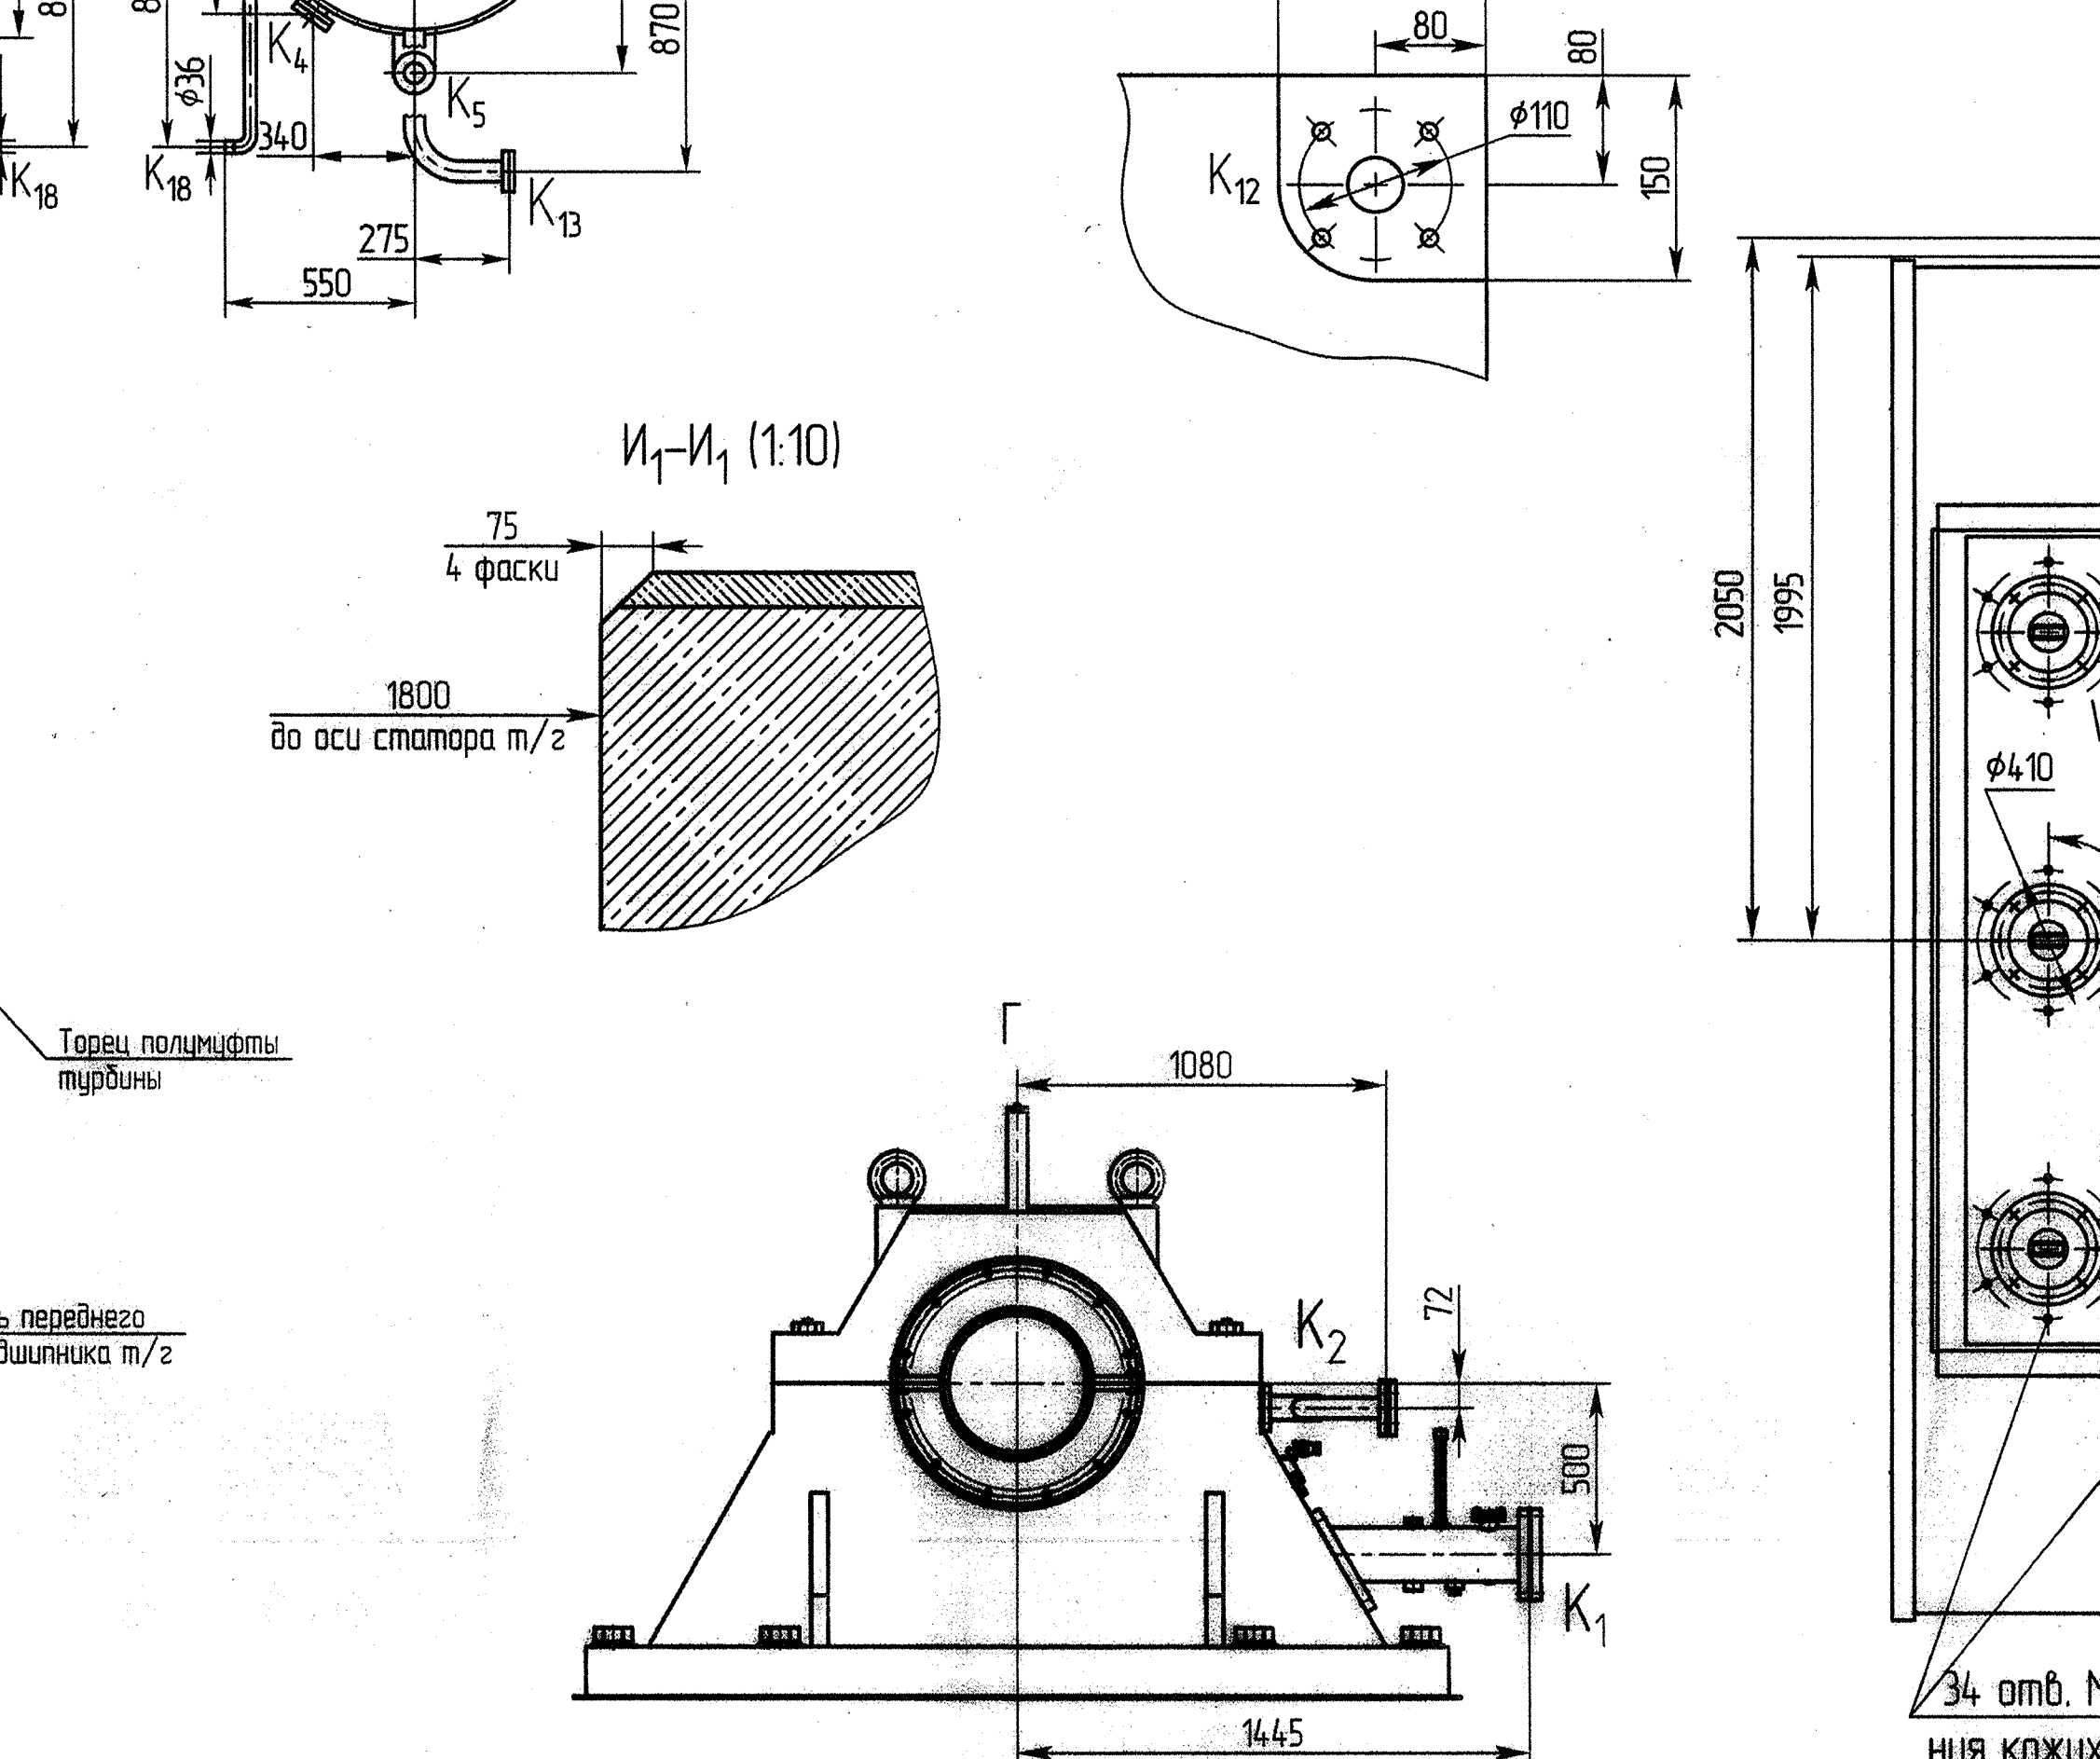


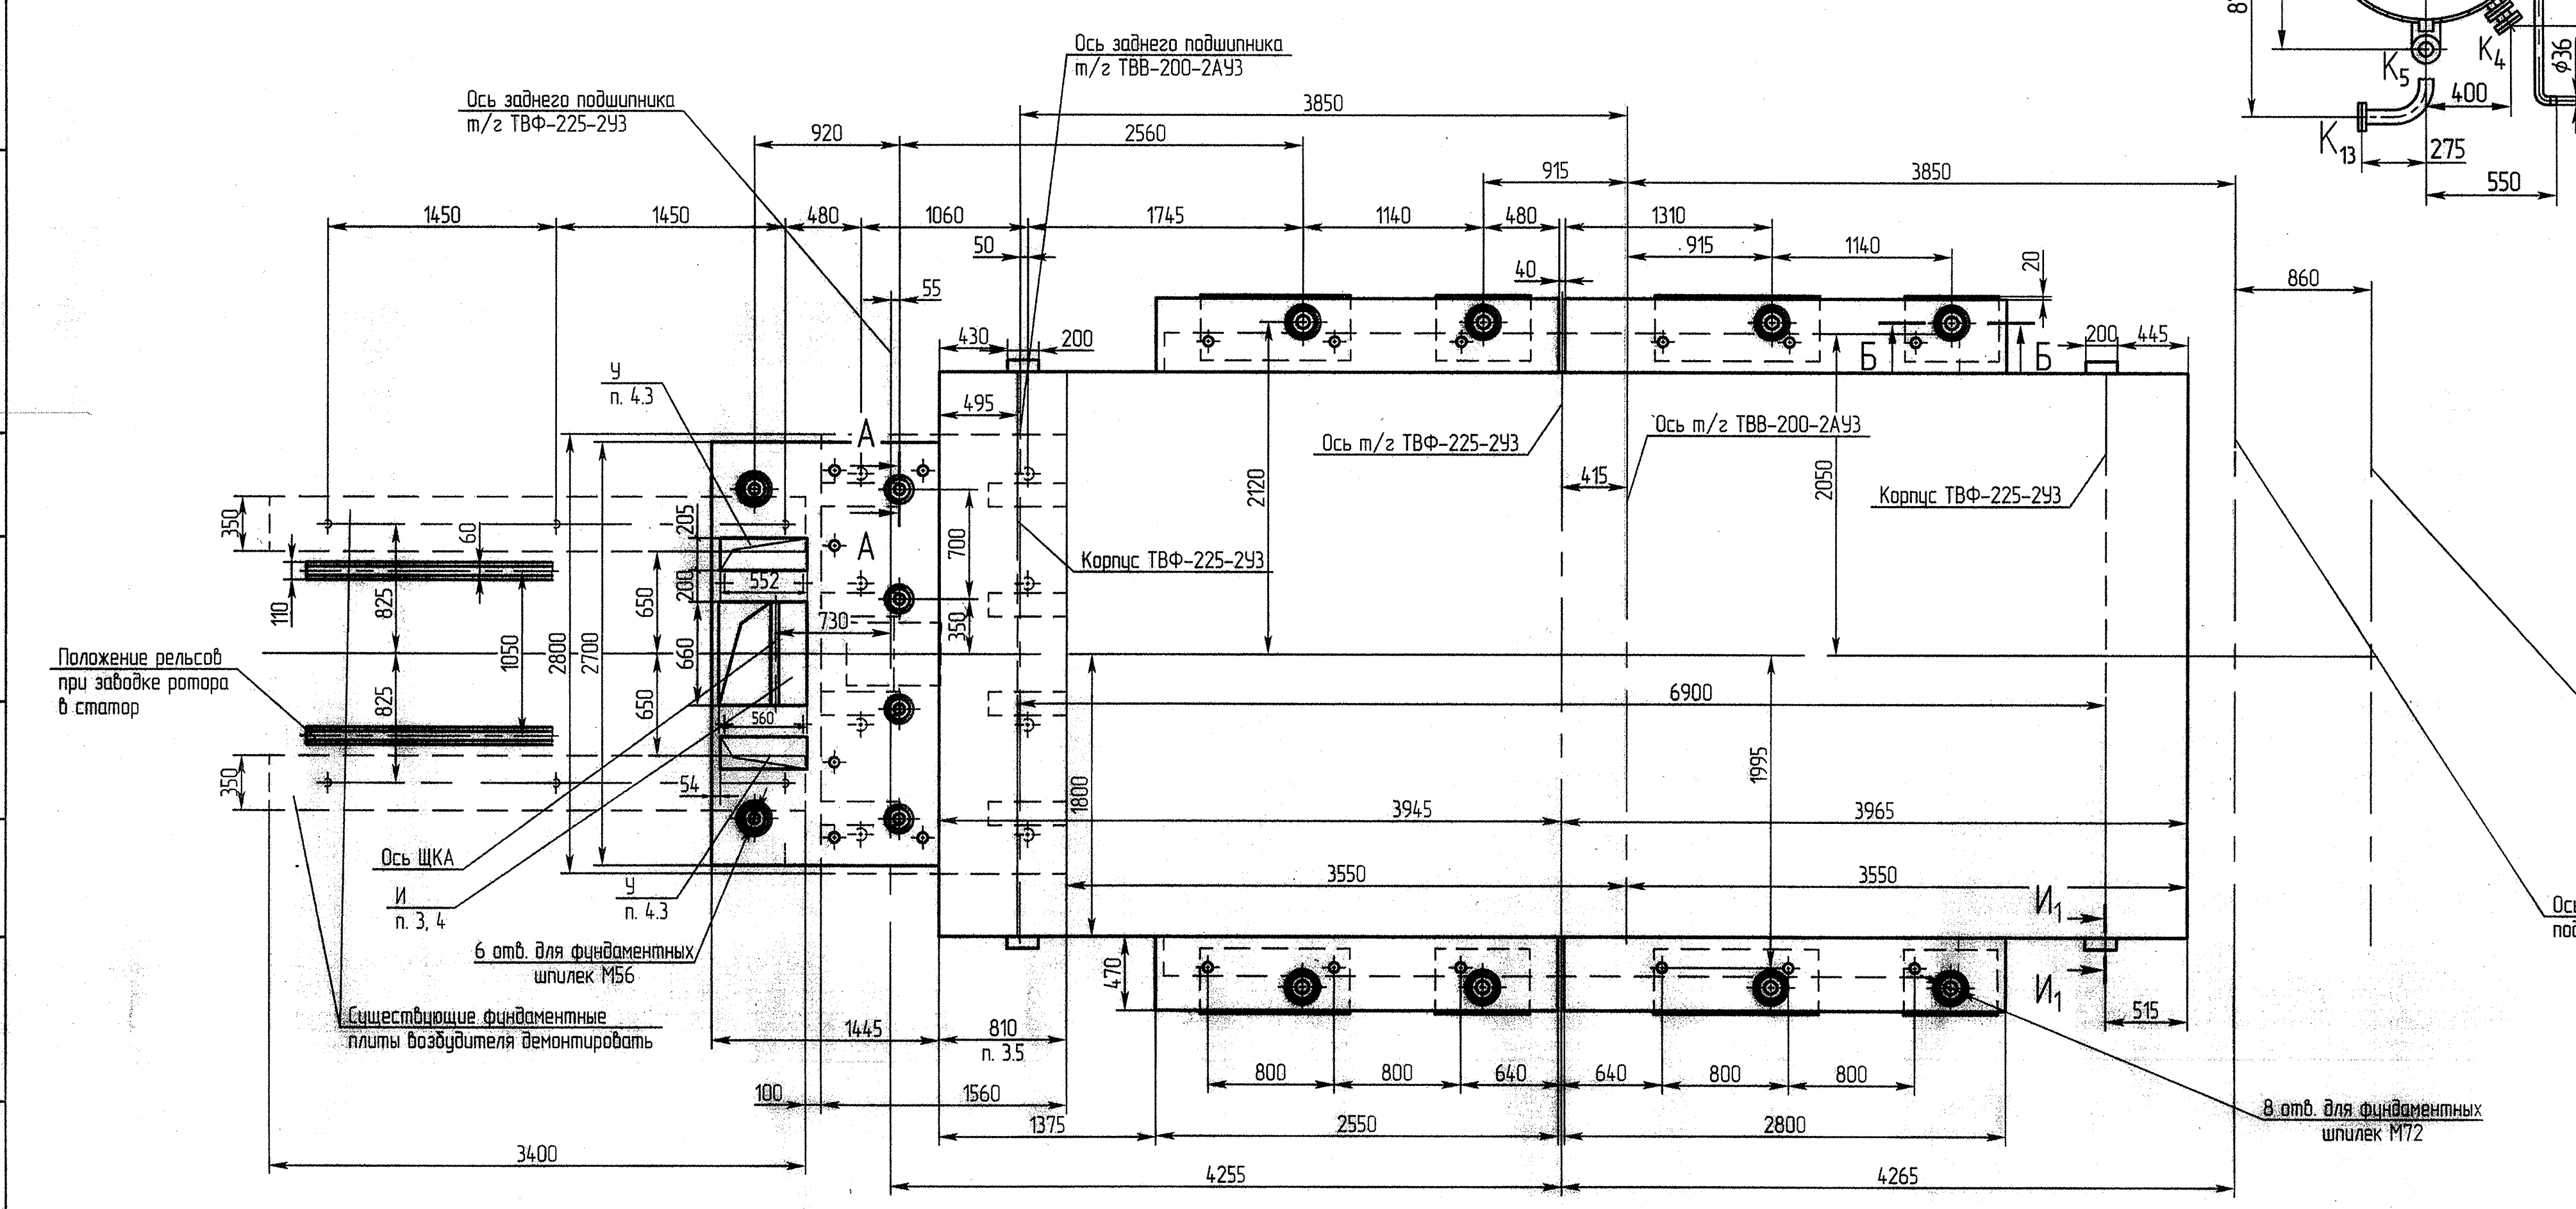

11. Проектирование и поставка перекрытий фундамента забойно-изгнательным генератором не предусматривается.

12. Гайки и фундаментные шпильки заострять, электросваркой.

13. Длина фундаментных шпилек определяется исходя из геометрических размеров фундамента.

14. При подливке бетонном фундаментных плит должна обеспечиваться монолитность с основным массивом фундамента.

15. Фундамент и его элементы должны иметь отступы от частот выборщи от 40 до 50 Гц и от 60 до 120 Гц.

16. Амплитуды вибропередающей при заданных динамических нагрузках не должны превышать:

в диапазоне 45.55 Гц - 12 мм/с.

в диапазоне 90.11 Гц - 6 мм/с.

17. Не допускается передача нагрузки от массы трубопроводов на фланцы газоизнательных.

18. Перед заливкой фундамента необходимо демонтировать существующие фундаментные плиты и закладные детали и установить новые согласно чертежу ИАЕ/1651121036-01 МЧ "Монтаж механического устройства плит фундаментных".

19. Электрозащитный монтаж при дугообразном коротком замыкании:

$$M_{2\text{м}} + M_{\text{дв}} + a_1 \cdot r_{\text{пл}} + a_2 \cdot r_{\text{пл}} = 701 \text{ мкм} \cdot \text{аде}$$
$$M_{\text{дв}} = 84,12 \text{ мкм}, a_1 = 164, a_2 = 257, a_3 = 27, a_4 = 27$$

ООО УранТЭП
Технический архив

ИАЕ/1651121036-01 ГЧ			
Турбогенератор			
ТФб-225-293		Алм. Масс. Максимум	
Габаритный чертеж		Алст. Густота	
1. Ввод	Иван. Иван.	0	125
2. Выход	Иван. Иван.	-	
3. Выход	Иван. Иван.		
4. Выход	Иван. Иван.		
5. Выход	Иван. Иван.		
6. Выход	Иван. Иван.		
7. Выход	Иван. Иван.		
8. Выход	Иван. Иван.		
9. Выход	Иван. Иван.		
10. Выход	Иван. Иван.		
11. Выход	Иван. Иван.		
12. Выход	Иван. Иван.		
13. Выход	Иван. Иван.		
14. Выход	Иван. Иван.		
15. Выход	Иван. Иван.		
16. Выход	Иван. Иван.		
17. Выход	Иван. Иван.		
18. Выход	Иван. Иван.		
19. Выход	Иван. Иван.		
20. Выход	Иван. Иван.		
21. Выход	Иван. Иван.		
22. Выход	Иван. Иван.		
23. Выход	Иван. Иван.		
24. Выход	Иван. Иван.		
25. Выход	Иван. Иван.		
26. Выход	Иван. Иван.		
27. Выход	Иван. Иван.		
28. Выход	Иван. Иван.		
29. Выход	Иван. Иван.		
30. Выход	Иван. Иван.		
31. Выход	Иван. Иван.		
32. Выход	Иван. Иван.		
33. Выход	Иван. Иван.		
34. Выход	Иван. Иван.		
35. Выход	Иван. Иван.		
36. Выход	Иван. Иван.		
37. Выход	Иван. Иван.		
38. Выход	Иван. Иван.		
39. Выход	Иван. Иван.		
40. Выход	Иван. Иван.		
41. Выход	Иван. Иван.		
42. Выход	Иван. Иван.		
43. Выход	Иван. Иван.		
44. Выход	Иван. Иван.		
45. Выход	Иван. Иван.		
46. Выход	Иван. Иван.		
47. Выход	Иван. Иван.		
48. Выход	Иван. Иван.		
49. Выход	Иван. Иван.		
50. Выход	Иван. Иван.		
51. Выход	Иван. Иван.		
52. Выход	Иван. Иван.		
53. Выход	Иван. Иван.		
54. Выход	Иван. Иван.		
55. Выход	Иван. Иван.		
56. Выход	Иван. Иван.		
57. Выход	Иван. Иван.		
58. Выход	Иван. Иван.		
59. Выход	Иван. Иван.		
60. Выход	Иван. Иван.		
61. Выход	Иван. Иван.		
62. Выход	Иван. Иван.		
63. Выход	Иван. Иван.		
64. Выход	Иван. Иван.		
65. Выход	Иван. Иван.		
66. Выход	Иван. Иван.		
67. Выход	Иван. Иван.		
68. Выход	Иван. Иван.		
69. Выход	Иван. Иван.		
70. Выход	Иван. Иван.		
71. Выход	Иван. Иван.		
72. Выход	Иван. Иван.		
73. Выход	Иван. Иван.		
74. Выход	Иван. Иван.		
75. Выход	Иван. Иван.		
76. Выход	Иван. Иван.		
77. Выход	Иван. Иван.		
78. Выход	Иван. Иван.		
79. Выход	Иван. Иван.		
80. Выход	Иван. Иван.		
81. Выход	Иван. Иван.		
82. Выход	Иван. Иван.		
83. Выход	Иван. Иван.		
84. Выход	Иван. Иван.		
85. Выход	Иван. Иван.		
86. Выход	Иван. Иван.		
87. Выход	Иван. Иван.		
88. Выход	Иван. Иван.		
89. Выход	Иван. Иван.		
90. Выход	Иван. Иван.		
91. Выход	Иван. Иван.		
92. Выход	Иван. Иван.		
93. Выход	Иван. Иван.		
94. Выход	Иван. Иван.		
95. Выход	Иван. Иван.		
96. Выход	Иван. Иван.		
97. Выход	Иван. Иван.		
98. Выход	Иван. Иван.		
99. Выход	Иван. Иван.		
100. Выход	Иван. Иван.		

приводятся без допусков сварочные
Сплошечная надушка

репретируется по документации ТЭПа.

Размеры и пробка проведены в фундаменте.

Перегородки для вентиляционного канала "И" в проеме для выброса воздуха от
двигателя генератора (см. табл. 3).

Короб вентиляционного канала "И";

В эахраничарных кожухах линейных выводов 1 штуку DN10 ($K_{\text{в}}$) и по 1 фланцу
($K_{\text{к}}$), в эахраничарном кожухе нулевой выводу 1 штуку DN10 ($K_{\text{к}}$) (см. табл. 2).

Изменение существующей поперечной балки на 810 мм.

не допускается

Расположение токоподводящих частей в канале "И";

Выброс воздуха из канала "И" близку токоподводящих частей;

Изменение направления канала "И". Угол изгиба более 45°.

Работодатель-изготовитель турбины необходимо предоставить в крышке подшипника
генератора со стороны турбины 1 отверстие М6х3 для вентиляционного патрубка.
вентиляционный патрубок поставляется комплектом с генератором.

не допускается передача нагрузки от массы присоединенных токопроводов на
турбину концевые и контактные протекторы генератора.

Беспечение возможности демонтажа выводов кабелей.

Беспечение возможности демонтажа штырей наружных генератора, выходов
турбины для обслуживания газоанализатора, разъемными.

Контакты поставки генератора определяются полнотой, со стороны турбины,
дефекты выводов, контакты протекторы, клеммные панели, теплоизоляторы,
контактные фланцы для трубопроводов, фундаментные плиты и фундаментными
плитами.

установка, установка закладных
руководящие, установка закладных